

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



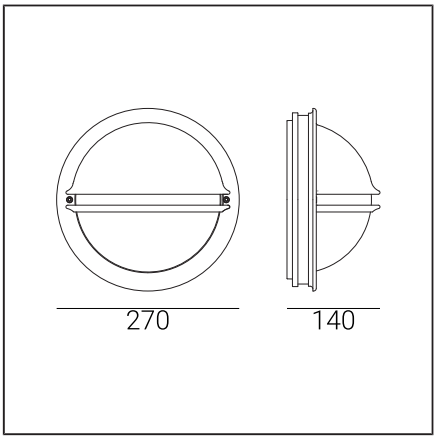

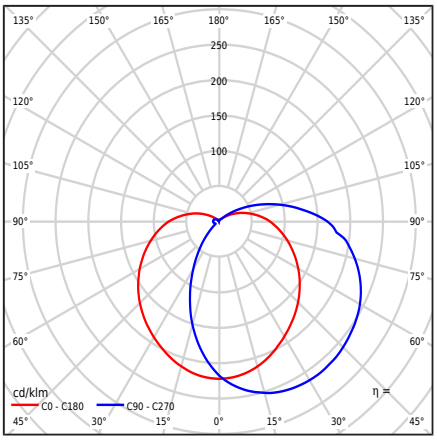

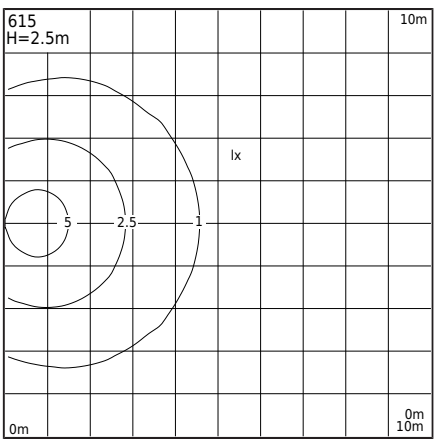

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - mliečny polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5,3mm, rozstup 170x45mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED Žiarovka E27 A55...A60 Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Rozmery svietidla [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technické údaje

Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	8,3W
Svetelný tok svietidla	240lm
ULOR	15%
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podania farieb CRI	80
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti	A G F
Hodnotenie BUG	B0-U2-G0

Náhradné diely

06620003	Tienidlo - servisná súprava
08550005	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
615WH	BIELA	9003
615BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.