

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



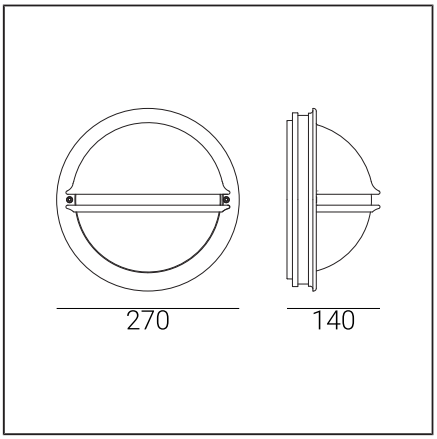

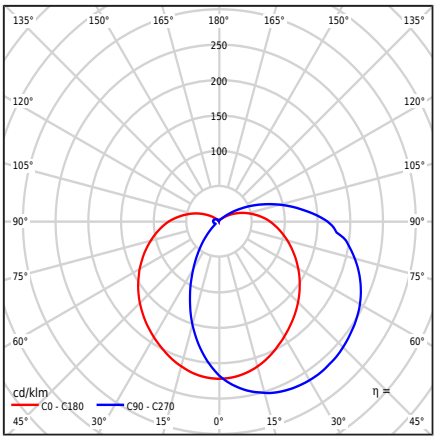

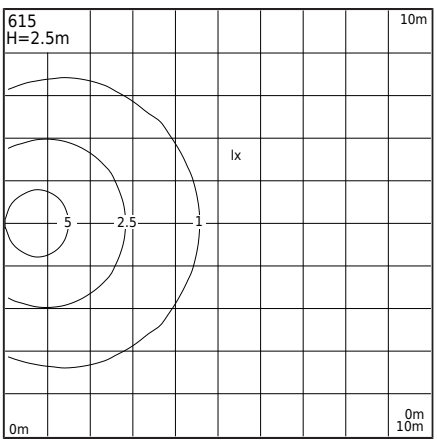

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Plafond typ armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Opal polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5,3mm, avstånd 170x45mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 A55...A60 Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Teknisk data

Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	8,3W
Lumen ut	240lm
ULOR	15%
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass	A G F
BUG-bedömning	B0-U2-G0

Reservdelar

06620003	Lampskärm - servicepaket
08550005	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
615BL	SVART	9005
615WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.