

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



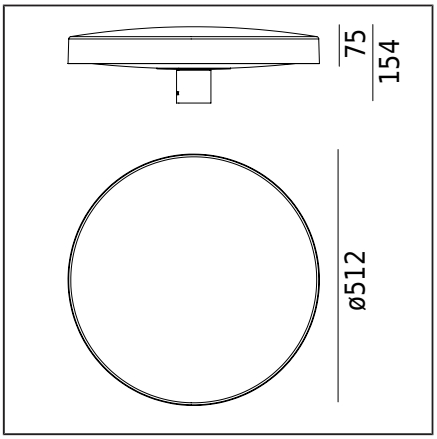

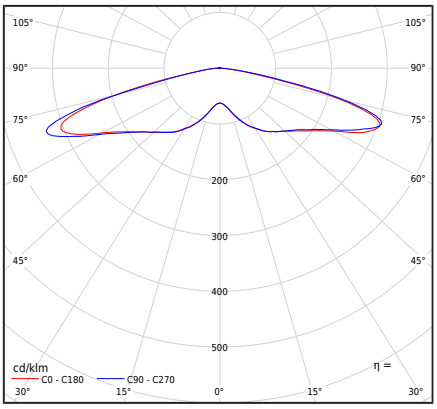

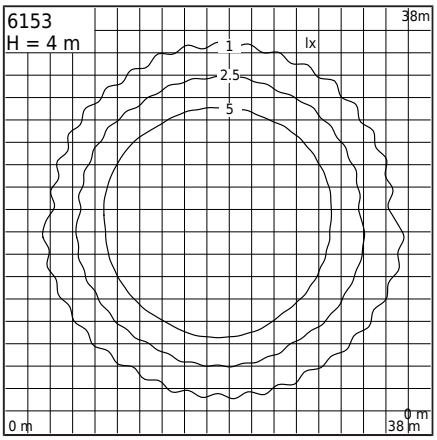

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Monteret armatur designet til at blive monteret på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset en ø60mm stang, dybde 95mm. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, til forbindelse i en korrekt udvalgt installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga book18 stik Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Luminaiemål [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	D4i (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	47,4W
Armatur wattforbrug	53W
Lampe lysstrøm	7426lm
Luminaires lysstrøm	7200lm
Effektivitet af armaturet	135,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Overspænding	10 / 6kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6156AL	ALUMINIUM	9006
6156GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.