

NORLYS MOSS 6164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6164XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



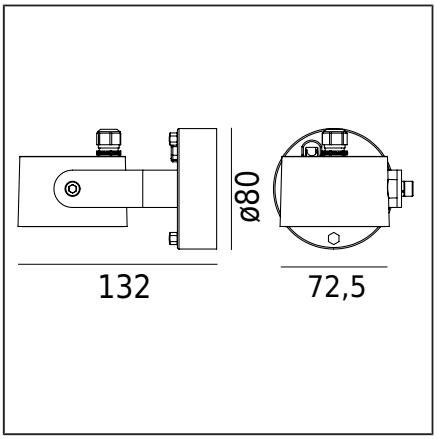

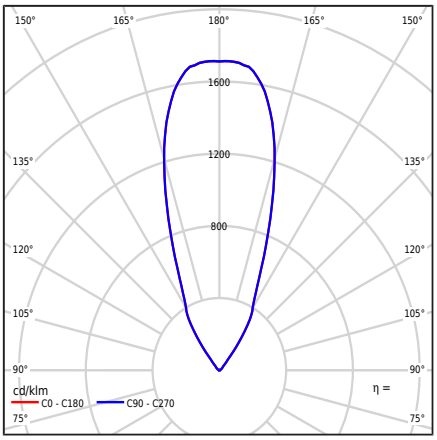

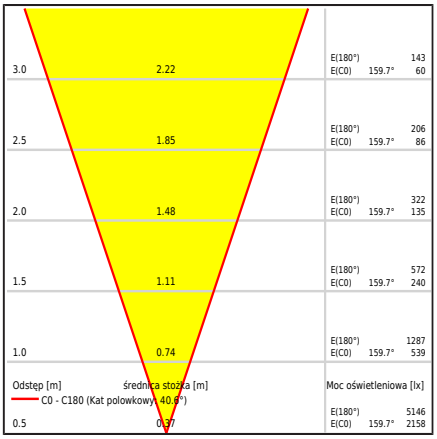

Type armatur

Type armatur	Vegg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter, kan lysretningen også justeres vertikalt.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Montering av lampen: 2 ovale hull 5x10mm, avstand 40mm
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektrisk klemmeforbindelse for å koble to eller tre ledere med tverrsnitt på 0,5 - 1,5 mm2 uten å fjerne isolasjonen fra kablene.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Armaturmål [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8,3W
Modul lumen	891lm
Lumen ut	752lm
Armatur Lumen/Watt	90,6lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	Instruksjoner for bytte av lyskilde og kontrollenheter

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Utskifting av LED-modulen er kun mulig av en profesjonell Norlys-service. Kondens, som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.