


# NORLYS BORG BOLLARD 6173


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6173XX0009
12.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

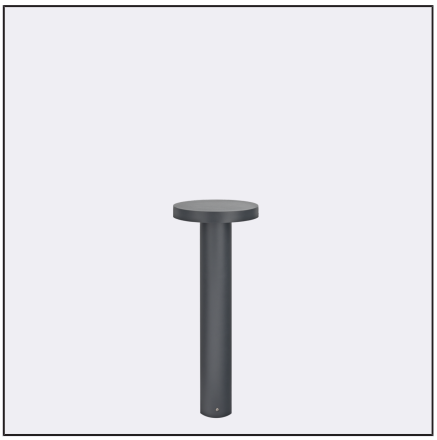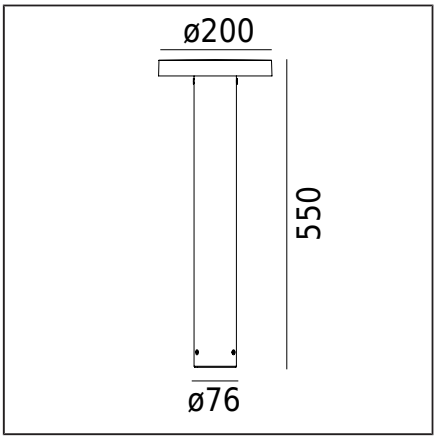

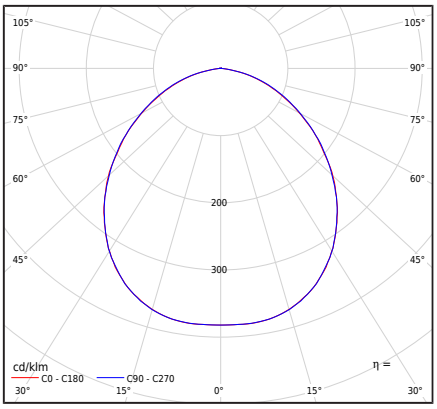


## Valgusti tüüp
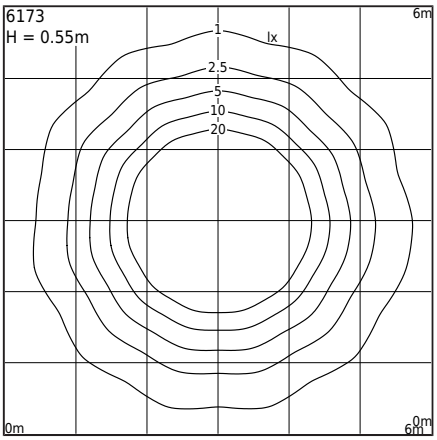
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega. |
| Valgusti omadused | Luminatsioon kaasaegse disainiga. Aedade ja teiste era- ning avalike alade valgustamiseks |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldamine vastavalt lisatud paigaldusjuhistele<br>Muud tarvikud tuleb osta eraldi |
| Terminal | Ühendusterminalid: max 5x2.5mm²<br>Võimalus ühendada valgustit maksimaalselt 5x2.5mm² silmustena<br>Ümar isoleeritud kaabel, läbimõõduga ø7...13.5mm |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 2,42kg / 2,91kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 22cm x 22cm x 57,5cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 100000h |
| Väline juhtimine | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend) |
| Valgusallika võimsus | 13,7W |
| Valgusti võimsus | 17,6W |
| Lambi valgusvoog | 2216lm |
| Valgusti valgusvoog | 1396lm |
| Valgusti tõhusus | 79,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Valguse virvendus (Pst LM) | ≤0.1 |
| Stroboskoopiefekt (SVM) | ≤0.1 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valgusti | PF 0,99 |
| THD tegur | 7% |
| Ülepinge | 6 / 10kV |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Töötamisrežiim/hämardamine: faasihämardamine; DALI/TD ; 1...10V; DALI välistingimustes täisprogramm
- Muud saadaval olevad töötamisrežiimid / hämardamine DALI välistingimustes AstroDim/Dynadimmer süsteemi all erisoovi korral
- Ohutusklassis KL II
- LED värvusele 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Valgusti erineva värvuse jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Valgusti erineva kõrguse jaoks (mitte alla 55cm)

Müügitingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys müügi osakonnaga

| | |
|---|---|
| Sissevoolu vool | 15A / 295µsec |
| BUG hindamine | "B1-U1-G0" |

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 202GA0009 | Maapindankur |
| 203ZX0009 | Ankur betoneerimiseks |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

# BORG BOLLARD 6173




Borg Bollard
6173XX0009
12.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS6172zx0009 | Remontkomplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 6173AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 6173GR | GRAFIIT | 7016 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.