

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



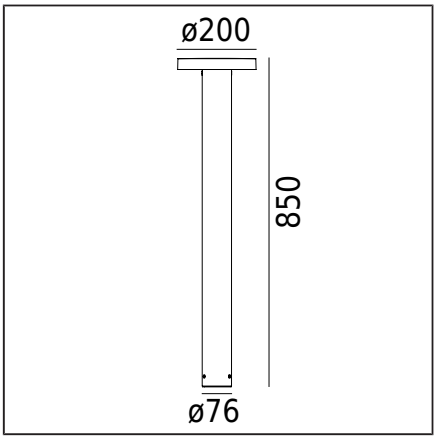

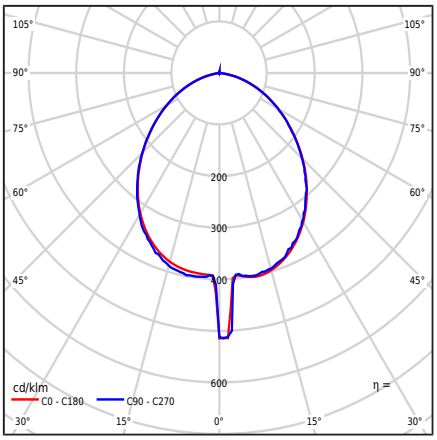

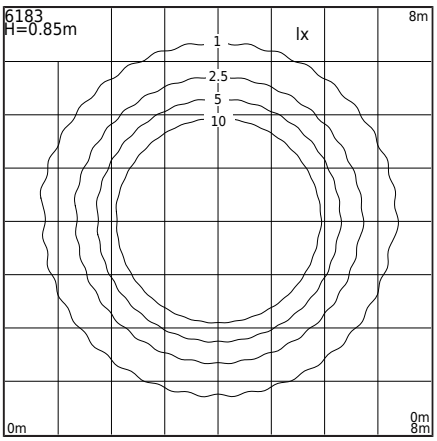

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eravalduste, avalike alade ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemid: max 5x2,5mm², seadme vooluahelas ühendamise võimalus max 5x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø7...13,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	13,6W
Valgusti võimsus	16,3W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	0,5W
Lambi valgusvoog	2508lm
Valgusti valgusvoog	1521lm
Valgusti valgustugevus	787cd
Valgusti tõhusus	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...45°C

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- töö-/hämardusrežiim: faasihämarus; DALI/TD; 1...10V; DALI välistingimustes täisprogramm
- spetsiaaltellimusel saadaval muud töö-/hämardusrežiimid DALI välistingimustes AstroDim / Dynadimmer süsteemi raames
- turvaversioonina KL II jaoks
- LED-värvile 2700K [1/1]
- teistsuguse valgusvoo väärtuse jaoks
- valgusti teise värvuse jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)
- valgusti teise kõrguse jaoks (mitte väiksem kui 55cm)

Müügitingimused ja muud teave, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	"B1-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

202GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege armatuuriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldamise ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Armatuurides esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta armatuuri kvaliteeti.

BORG BOLLARD 6183



Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no

Varuosad

ZN6183zx0010	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6183AL	ALUMIINIUM	9006
6183GR	GRAFIIT	7016
6183BL	MUST	9005
6183WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege armatuuriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldamise ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Armatuurides esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta armatuuri kvaliteeti.