

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.it



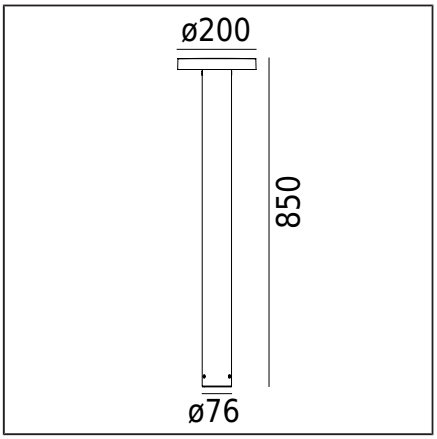

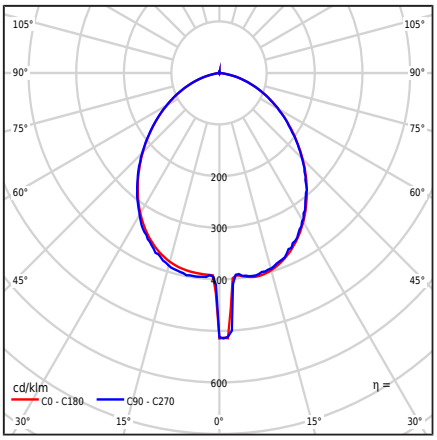

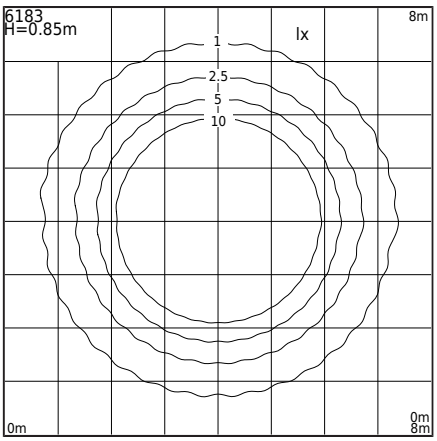

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private, spazi pubblici e altre soluzioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissare l'apparecchio seguendo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...13,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Dimensioni del luminaire [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	13,6W
Potenza del lume.	16,3W
Potenza di standby (Psb)	0,5W
Flusso luminoso della lampada	2508lm
Flusso luminoso del luminare	1521lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	787cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	7%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...45°C

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche in:
- modalità operativa/dimming: dimming di fase; DALI/TD; 1...10V; DALI esterno programma completo
- su ordinazione speciale altre modalità operative/dimming disponibili nel sistema DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer
- in versione di sicurezza per classe II
- per colore LED 2700K [1/1]
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un diverso colore del corpo (secondo la palette colori RAL)
- per un'altra altezza dell'apparecchio (non inferiore a 55 cm)

Termini di vendita e altre informazioni, previo accordo con il reparto vendite di Norlys.

Corrente di spunto	15A / 295µsec
Valutazione BUG	"B1-U1-G0"

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'inizio del montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante.

BORG BOLLARD 6183

Accessori venduto separatamente

202GA0009	Ancoraggio al suolo
203ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZN6183zx0010	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6183AL	ALLUMINIO	9006
6183WH	BIANCO	9003
6183GR	GRAFITE	7016
6183BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'inizio del montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante.