

NORLYS BORG BOLLARD 6192

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6192XX0009
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



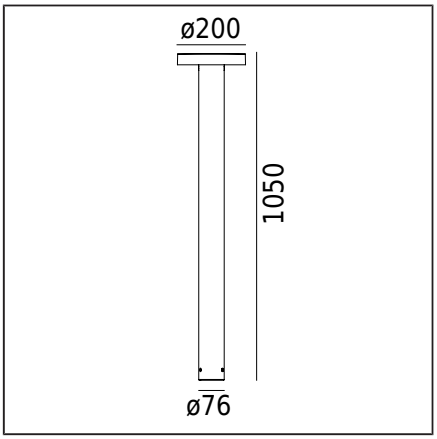

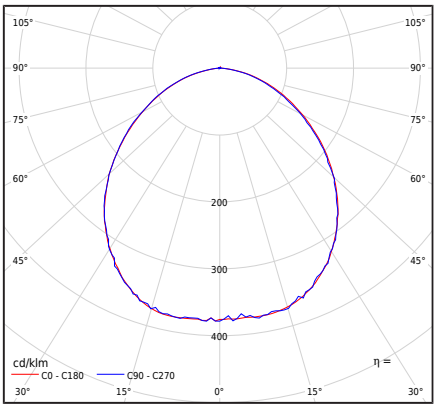

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Kerti világításhoz és egyéb privát és nyilvános területekhez

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése a csatolt szerelési útmutató szerint Más tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási sorkapcsok: max 5x2.5mm² A lámpatest hurokkapcsolási lehetősége: max. 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...13,5mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,9kg / 4,54kg
Doboz méretei [cm]	20cm x 22cm x 109cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 105cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	17,6W
Lámpa fényáram	2093lm
Világító fényáram	1358lm
A lámpatest hatékonysága	77,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- Vezérlési verzió: DALI/TD; DALI kültéri (egyéb programozási konfigurációk különleges rendelésekhez)
- A KL II biztonsági osztályba tartozik
- LED színre 2700K [1/1]
- Különböző fényáram értékekhez
- A lámpatest különböző színeihez (RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest különböző magasságaihoz, nem kevesebb, mint 55 cm

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

BORG BOLLARD 6192

Alkatrészek

ZS6192zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok


Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	


Indexek

Index	Szín	RAL
6192AL	ALUMÍNIUM	9006
6192GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Izolux-görbék

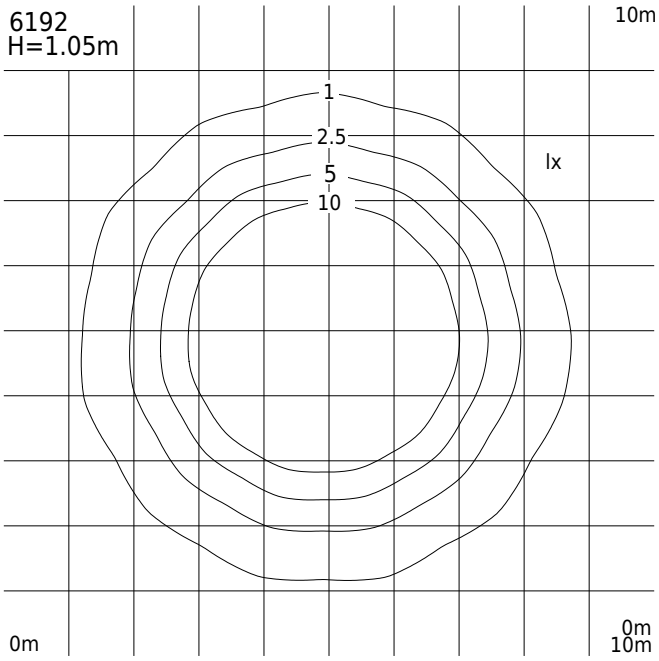

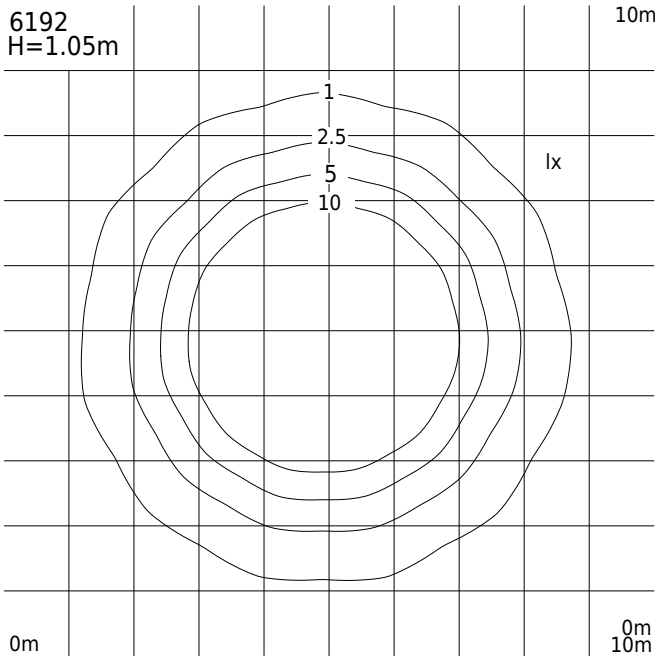

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét