

# NORLYS BREMEN 630


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Bremen 630XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.de

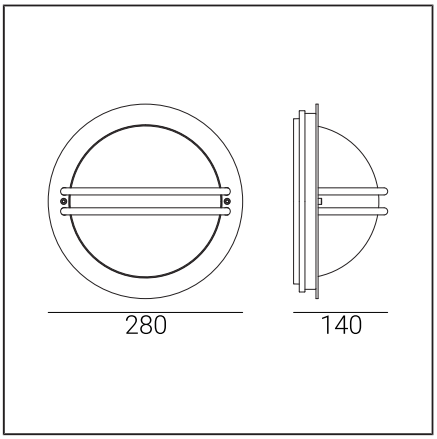

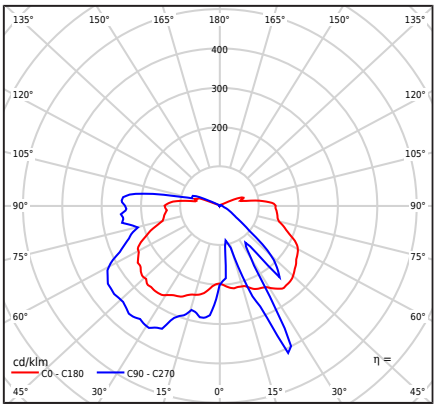


## Art der Leuchte
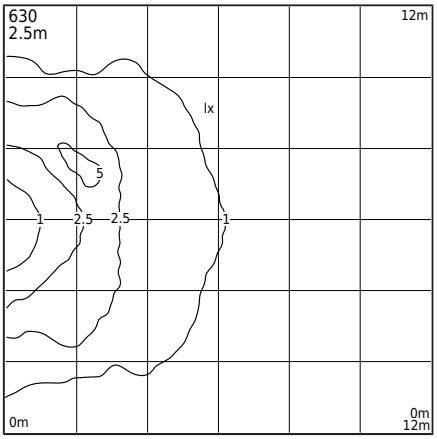
| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Wandlampe, |
| Lichttechnischer Körper | Licht entdeckt |
| Merkmale der Leuchte | Deckenleuchte im klassischen Design. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Vorderseite - feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 155x40mm. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm².<br>Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm. |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 A55...A60<br>Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 1,75kg / 1,95kg |
| Boxabmessungen [cm] | 29cm x 29cm x 15cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 28cm x 28cm x 14cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| ULOR | 15% |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen. | |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G1 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| 06620005 | Lampschirm - Servicekit |
| 08550005 | Dichtung. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 630GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 630SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.