

NORLYS BREMEN 630


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Bremen 630XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



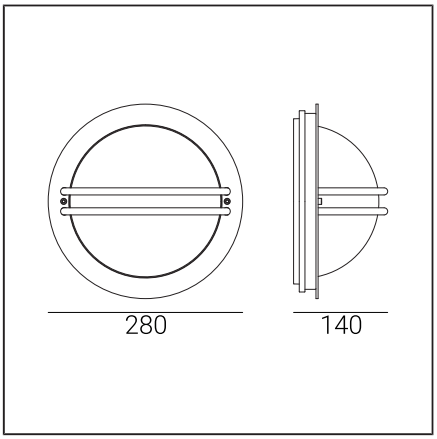

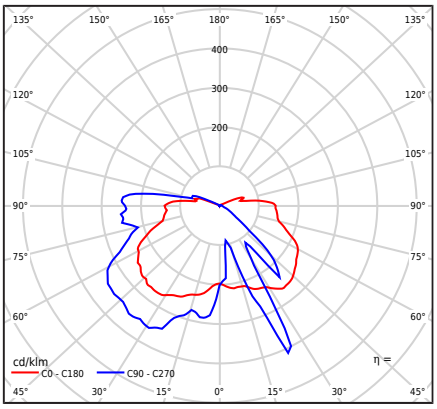

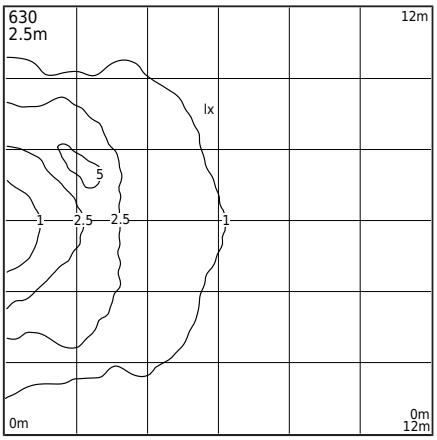

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Plafon tipo luminaire de design clássico.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Frente - aço galvanizado por imersão a quente, aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,2mm, espaçamento 155x40mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,75kg / 1,95kg
Dimensões da caixa [cm]	29cm x 29cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	28cm x 28cm x 14cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	15%
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).	
Classificação BUG	B0-U3-G1

Peças de reposição

06620005	Abajur - kit de serviço
08550005	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
630GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
630BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.