

NORLYS BREMEN 637


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



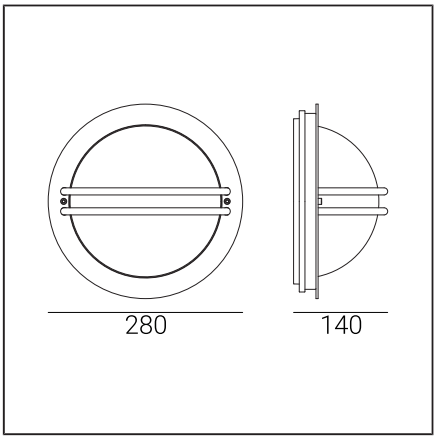

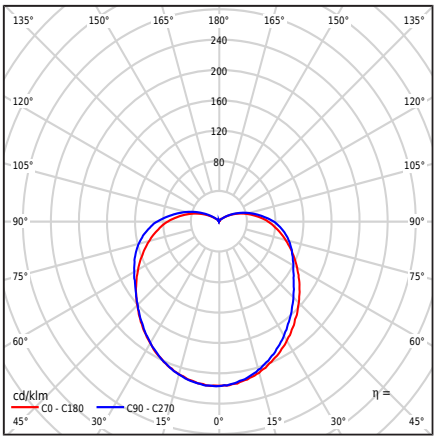

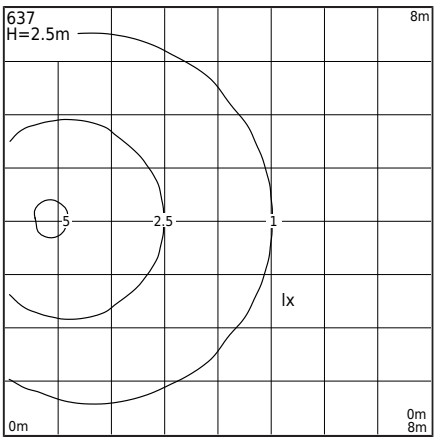

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Plafondarmatur med moderne design til generel brug.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,2mm, afstand 155x40mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfe max 3x1,5mm². Ledning i rundt kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,83kg / 2,15kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	880lm
Luminaires lysstrøm	364lm
Effektivitet af armaturet	45,5lm/W
ULOR	15%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedele

ZS637zx0014	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
637BL	SORT	9005
637GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden montering skal du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.