

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



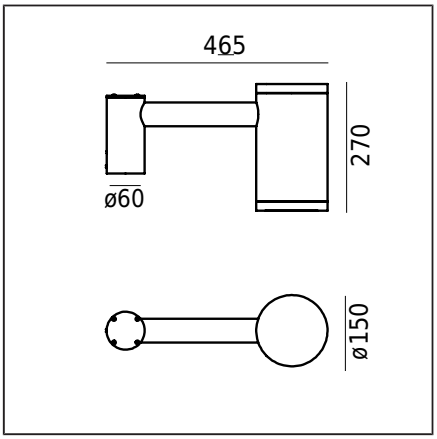

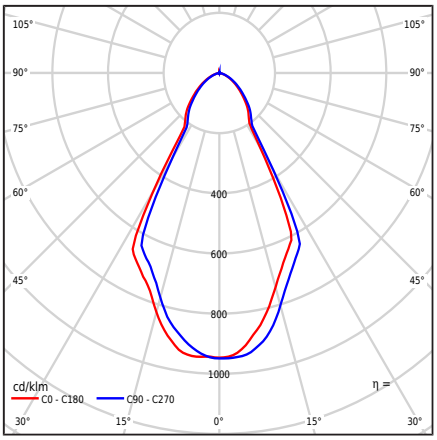

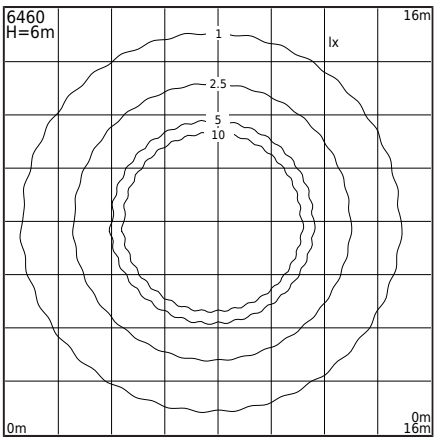

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 30D
Características de la luminaria	Una luminaria de montaje con un diseño contemporáneo, para montar en un poste de iluminación con una base de Ø60mm

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: Luminaria adaptada a un poste de Ø60mm, de acuerdo con las instrucciones de montaje. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05VV-F 5G1, de 6,5 m de largo, para conexión dentro del poste (en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada).
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,93kg / 5,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Dimensiones del luminario [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Área lateral de la luminaria.	0,07m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	14,7W
Potencia del luminario	17,6W
Flujo luminoso de la lámpara	2501lm
Flujo luminoso del luminario	1626lm
Eficiencia de la luminaria	92,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,93
Factor THD	7%
Sobretensión	10 / 6kV
Temperatura clasificada Ta	25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Modo de funcionamiento/regulación: regulación por fase; 1...10V; DALI2 programa completo para exteriores
- A pedido especial, otros modos de funcionamiento/regulación disponibles como parte del sistema NightDim "en medio de la noche"
- Para color LED 2700K [1/1]
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	12A / 270µs
Calificación BUG	B2-U2-G0

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

MORA 6460



Piezas de repuesto

06645000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
4699200107	Fuente de alimentación.
46999693	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6460AL	ALUMINIO	9006
6460WH	BLANCO	9003
6460GR	GRAFITO	7016
6460BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.