

NORLYS BASEL 660


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.de



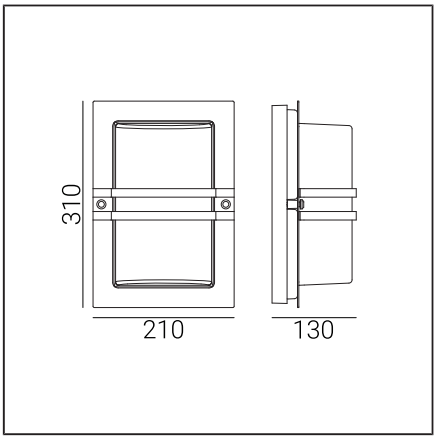

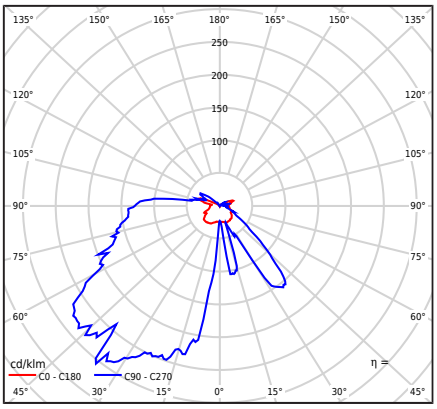

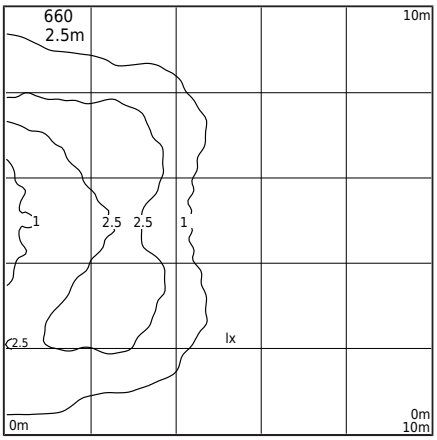

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Moderne Design-Plafon-Typ-Leuchte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichteter Stahl. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 138x50mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,94kg / 3,64kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte zusammen mit einer Philips Master LEDbulb E27 806lm/5,9W/2700K (dimmbare) Lampe zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Ersatzteile

06660004	Lampschirm - Servicekit
08652662	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
660ST	EDELSTAHL	-
660GA	FEUERVERZINKUNG	-
660SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. Das LED-Modul muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften ersetzt werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein Naturphänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.