

NORLYS BASEL 660


IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



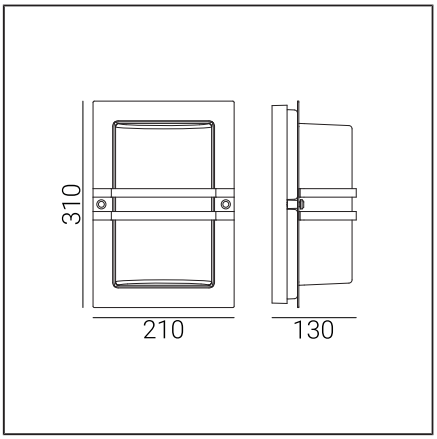

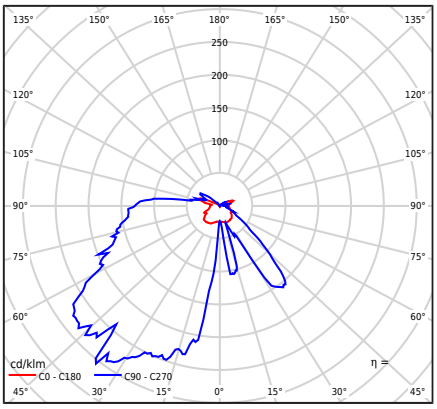

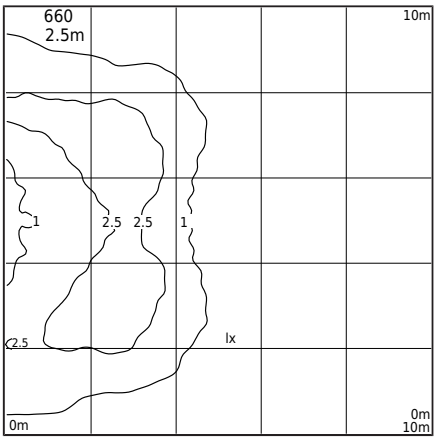

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Moderni muotoilu plafon tyyppinen valaisin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, väli 138x50mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun maks. 3x1,5mm². Pyöreä johdin eristyksessä halkaisijalla ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,94kg / 3,64kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valaisimen mitat [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Mahdollisuus tilata valaisin Philips Master LEDbulb E27 806lm/5,9W/2700K (himmennettävä) lampun kanssa.	
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Varaosat

06660004	Lampshade - huoltosarja
08652662	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
660GA	KUUMASINKITYS	-
660BL	MUSTA	9005
660ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöopas ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.