

NORLYS BASEL 660


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



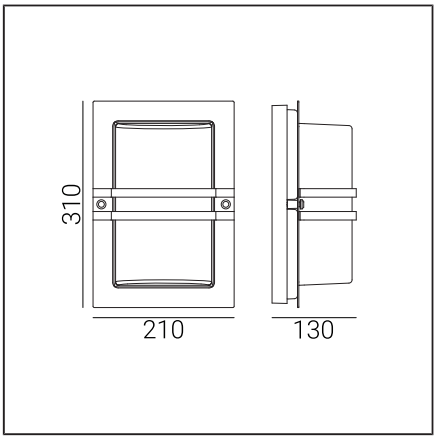

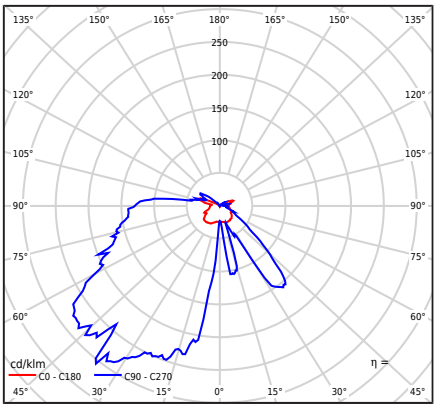

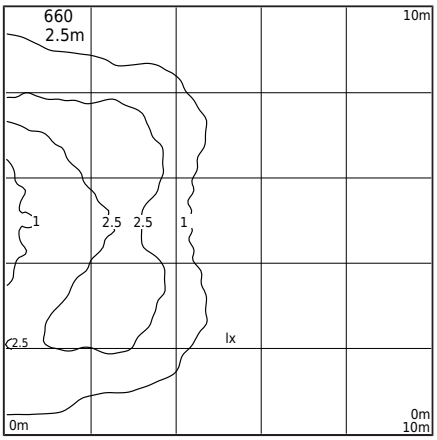

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern design plafon típusú lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Eleje - rozsdamentes acél, tűzihorganyzott acél, porfestett acél Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø4,5mm lyuk, távolság 138x50mm.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére max 3x1,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,94kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
ULOR	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a lámpatest rendelésére a Philips Master LEDbulb E27 806lm/5,9W/2700K (szabályozható) lámpával együtt.

BUG értékelés	B0-U2-G1

Alkatrészek

06660004	Lámpabúra - szervizkészlet
08652662	Tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
3D modellek és rajzok	Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
660BL	FEKETE	9005
660ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
660GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.