

NORLYS BASEL 660


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



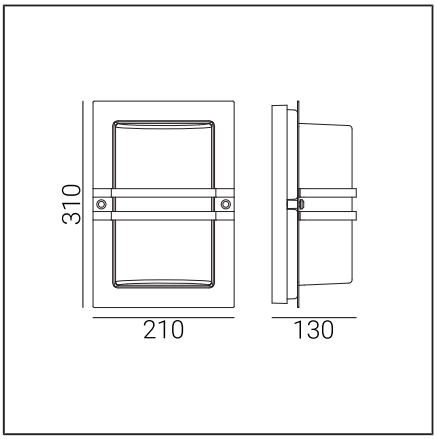

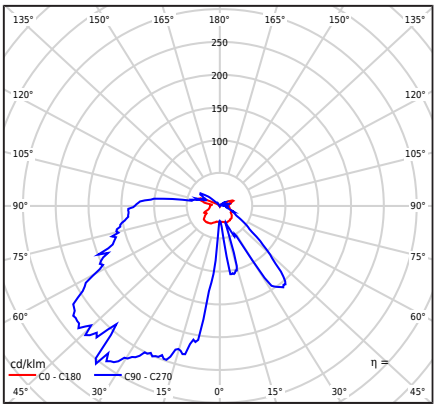

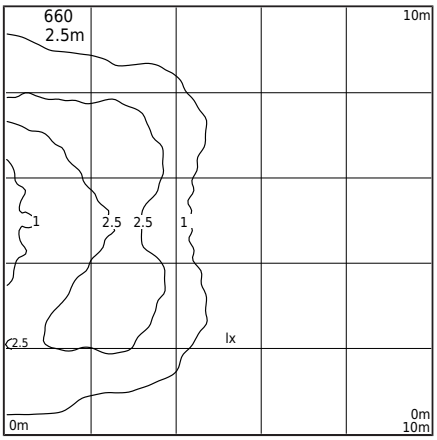

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária tipo plafon de design moderno.

Informação geral

Materiais	Frente - aço inoxidável, aço galvanizado a quente, aço revestido a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 138x50mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,94kg / 3,64kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensões da luminária [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Possibilidade de encomendar o aparelho juntamente com uma lâmpada Philips Master LEDbulb E27 806lm/5.9W/2700K (dimerizável).	
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

06660004	Abajur - kit de serviço
08652662	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Modelos 3D e desenhos	Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
660GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
660ST	INOXÍVEL	-
660BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.