

NORLYS BASEL 660


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



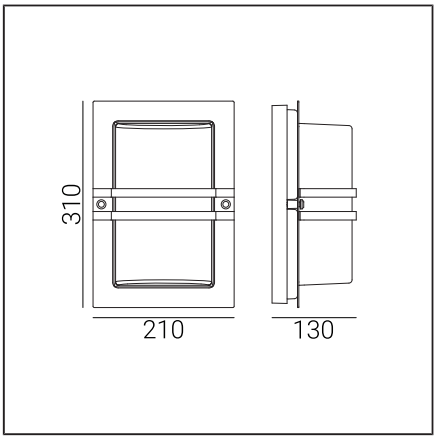

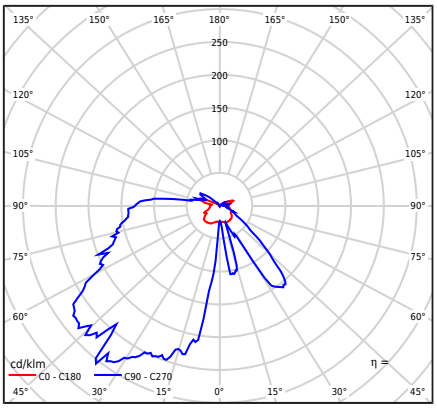

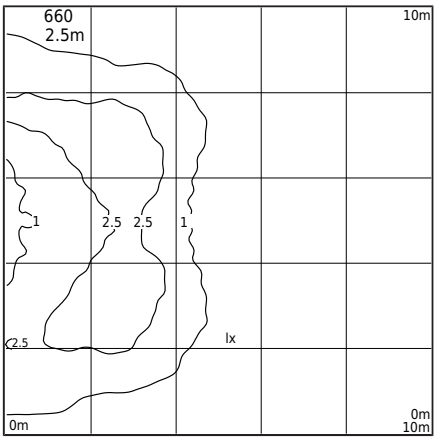

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Moderné dizajnové svietidlo typu plafón.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - nehrdzavejúca oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm, rozstup 138x50mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,94kg / 3,64kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozmery svietidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednať svietidlo spolu s lampou Philips Master LEDbulb E27 806lm/5.9W/2700K (stmievateľná)	
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Náhradné diely

06660004	Tienidlo - servisná súprava
08652662	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
3D modely a výkresy	Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
660BL	ČIERNA	9005
660ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
660GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.