

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



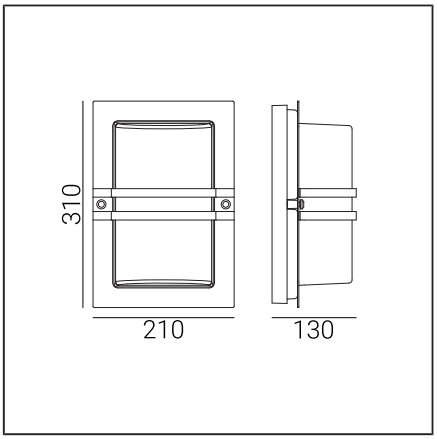

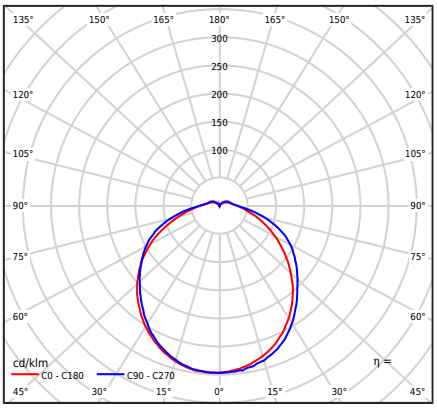

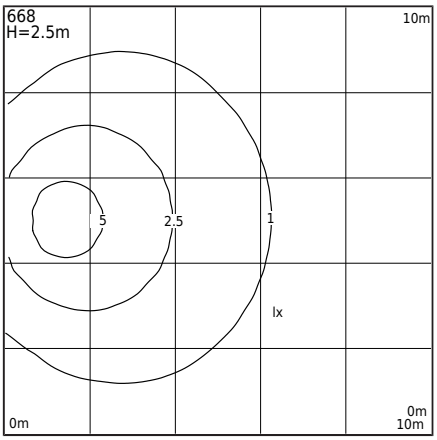

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Moderne design lyktetype luminaire.

Generell informasjon

Materialer	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert Glass - herdet, frostet Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,5mm, avstand 138x50mm.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm², Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm², Rund isolasjonskabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	3,1kg / 3,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	667lm
Lumen ut	483lm
Armatur Lumen/Watt	92,9lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	≤ 20 %
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

ZS668zx0013	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan byttes ut av en person med riktig kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.