

NORLYS BERN 676


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



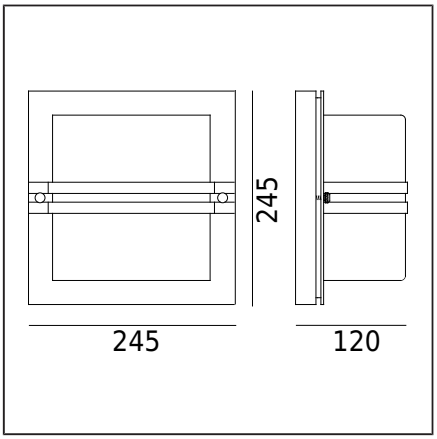

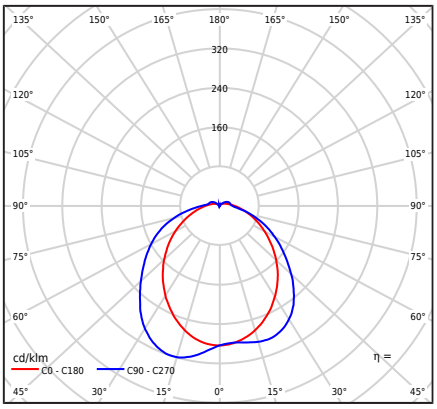

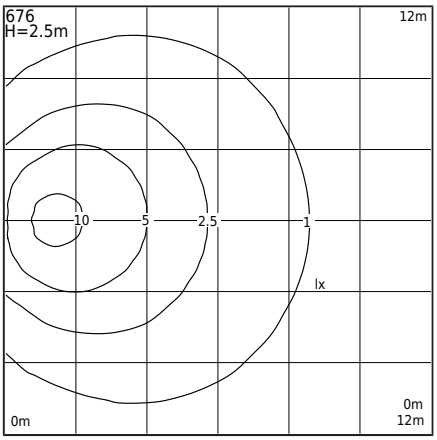

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laevalgusti

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4,5mm, vahekaugus 170x50mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile
Terminal	Ühendusklemid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti jadasse, max 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,51kg / 3,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur HC005S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	11,2W
Lambi valgusvoog	1150lm
Valgusti valgusvoog	878lm
Valgusti tõhusus	78,4lm/W
ULOR	8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Varuosad

ZS676zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
676GA	KUUMTSINKIMINE	-
676BL	MUST	9005
676ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti