

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



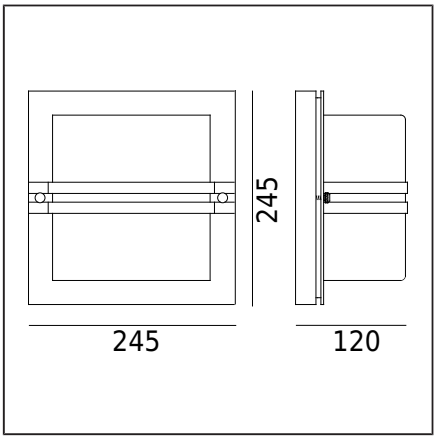

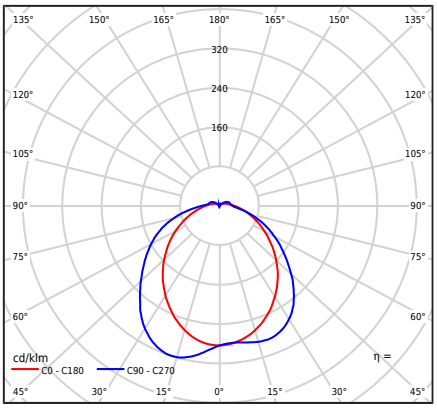

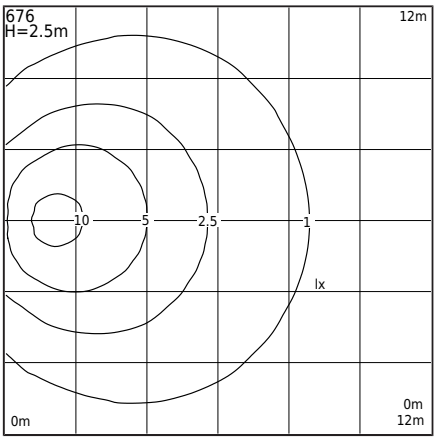

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En takmontert armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert Glass - herdet, frostet Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,5 mm, avstand 170x50 mm I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer, maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,51kg / 3,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Armaturmål [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor HC005S (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	11,2W
Modul lumen	1150lm
Lumen ut	878lm
Armatur Lumen/Watt	78,4lm/W
ULOR	8%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

ZS676zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.