

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



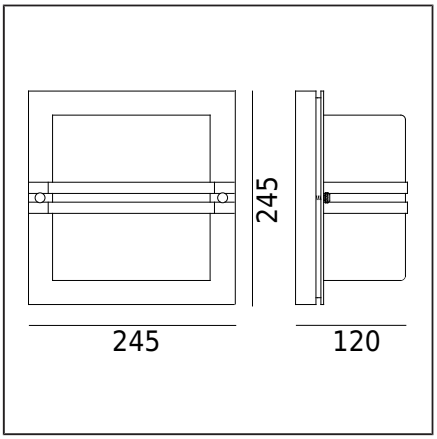

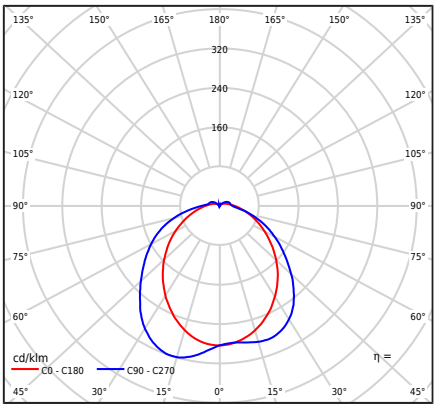

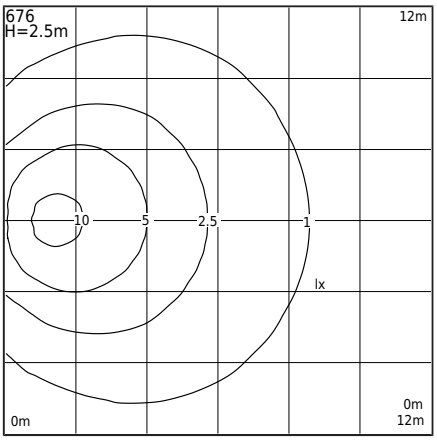

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En taklampa med en modern design.

Allmän information

Material	Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, frostat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5 mm, avstånd 170x50 mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Typ ljuskälla	Integrerad AC LED-modul, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd.
Armaturvikt netto / brutto	1,51kg / 3,6kg
Förpackning mått [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Armaturens mått [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Mikrovågsrörelsesensor HC005S (Användarhandbok)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	11,2W
Lumen modul	1150lm
Lumen ut	878lm
Armaturens effekt	78,4lm/W
ULOR	8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Reservdelar

ZS676zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.