

NORLYS VARBERG 7151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.fr



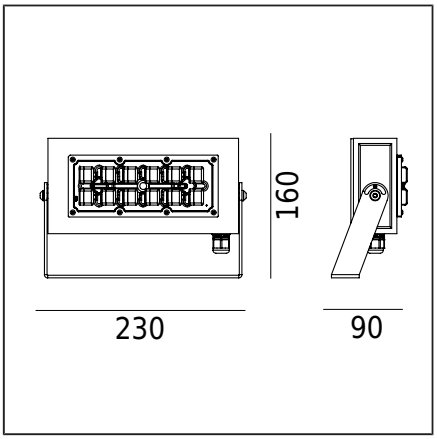

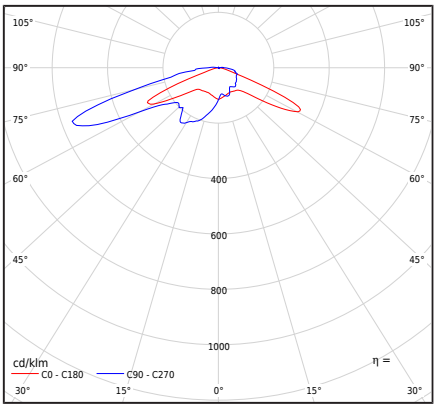

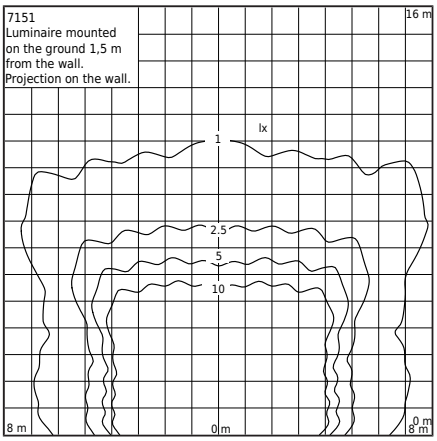

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire projecteur
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type T4-B (type IESNA IV).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'illumination des façades de bâtiments, des jardins, des terrains privés et d'autres concepts architecturaux. Possibilité de réglage de la direction de l'éclairage également dans le plan vertical. L'armature est également adaptée à une tension continue : DC 168 ÷ 275 V.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. Presse-étoupe en laiton nickelé.
Instructions de montage	Fixation de la lampe : 2 trous de 7 mm d'écartement 120 mm. Conformément à la notice de montage jointe.
Connecteur	Montage équipée d'un câble de type H07RN-F 5G1. Pour le raccordement dans une boîte d'installation électrique appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	1,55kg / 1,6kg
Dimensions du carton [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	26,9W
Puissance racordée du luminaire	30W
Flux lumineux du luminaire	3843lm
Efficacité lumineuse du luminaire	128,1lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Menace photobiologique LED	RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<7%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur LED de 5700K [1/1]
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- avec la possibilité d'installer un autre type de lentilles.

Les conditions de vente ainsi que d'autres informations, après accord avec le Département Commercial de l'entreprise Norlys.

Courant d'appel	18A / 280µs
Évaluation BUG	B2-U2-G2

Accessoires Vendu séparément

104ZX0009	Piquet de sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, il est nécessaire de lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par un service professionnel de Norlys. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

VARBERG 7151

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
7151AL	ALUMINIUM	9006
7151GR	GRAPHITE	7016
7151SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, il est nécessaire de lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par un service professionnel de Norlys. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.