


NORLYS VARBERG 7153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2



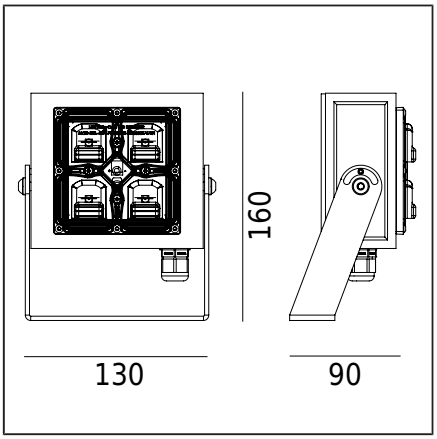

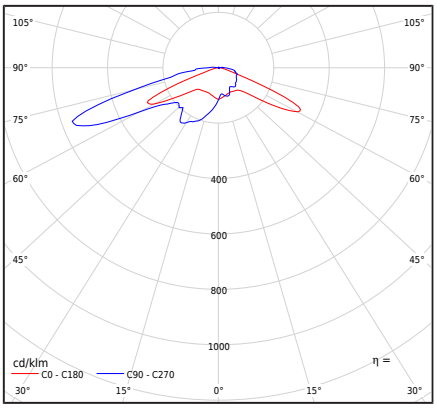

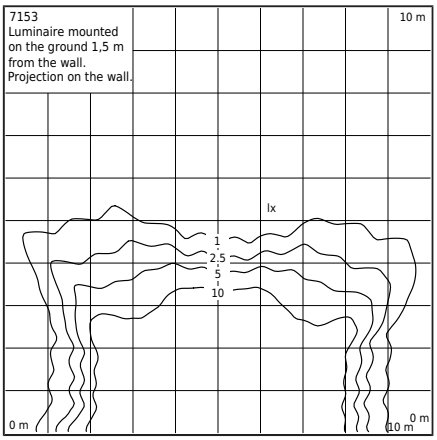

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare facciate di edifici, giardini, aree private e altri concetti architettonici. La possibilità di regolare la direzione dell'illuminazione anche nel piano verticale.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente. Pressacavo in ottone nichelato.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 2 fori Ø 7 mm distanza 90 mm Secondo le istruzioni di installazione allegate.
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo del tipo H05RN-F 5G1 Da collegare in una scatola di giunzione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,9kg / 1,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza del lume.	7,8W
Flusso luminoso del luminare	742lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	95,1lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Minaccia fotobiologica LED	RG1
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Corrente di spunto	5A / 220µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Accessori venduto separatamente

104ZX0009	Punta da terra

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo da parte del servizio professionale Norlys. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

VARBERG 7153



Indici

Indice	Colore	RAL
7153AL	ALLUMINIO	9006
7153GR	GRAFITE	7016
7153BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo da parte del servizio professionale Norlys. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.