

NORLYS KOSTER 724


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Koster 724XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.it



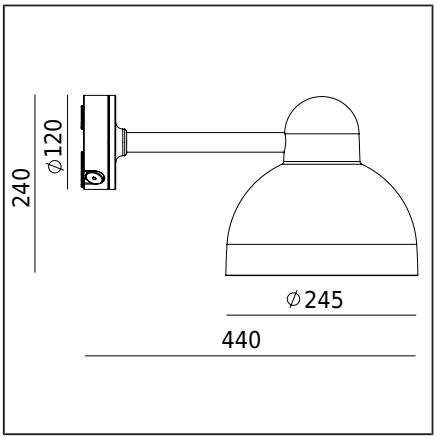

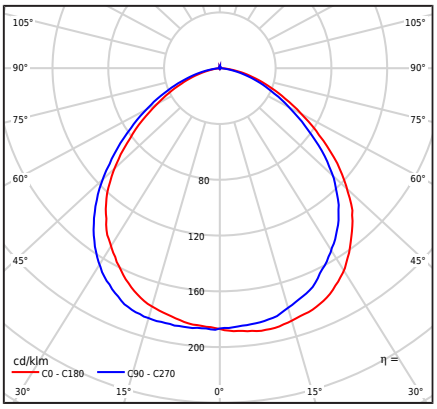

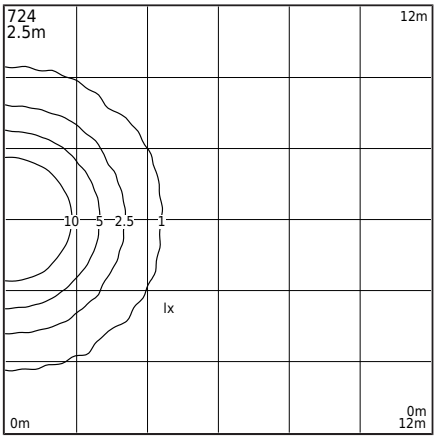

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione a parete di design moderno. Possibilità di installazione sugli angoli di oggetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 3 fori ø7mm, spaziatura secondo la scatola di montaggio allegata.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,74kg / 3,61kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	0%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
724AL	ALLUMINIO	9006
724GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.