

NORLYS FIRENZE 800


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.fr



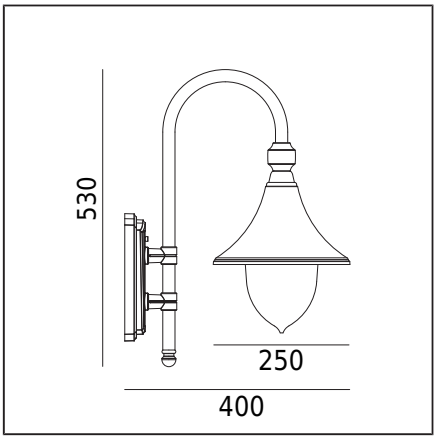

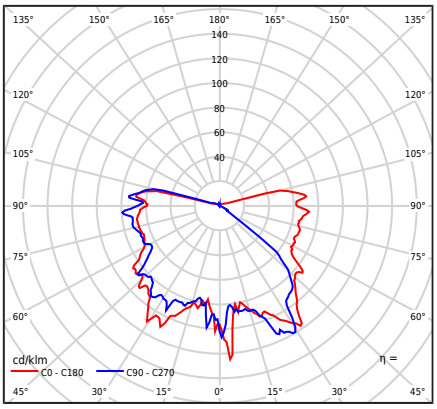

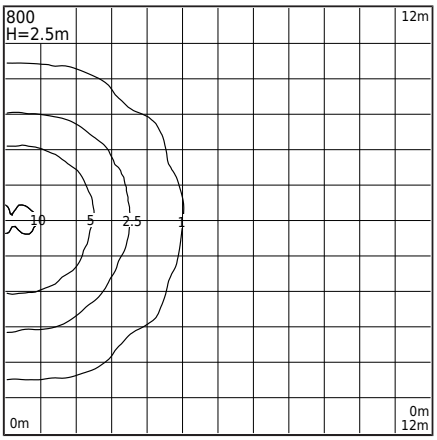

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural de type classique. Possibilité d'installer sur les coins des objets architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø5mm, espacement 25x140mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de max ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,9kg / 2,62kg
Dimensions du carton [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55...60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	18%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec ampoule LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

152XX0009	Équerre d'angle

Pièces détachées

06370797	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
800VI	BLANC	9003
800SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.