

NORLYS FIRENZE 800


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.it



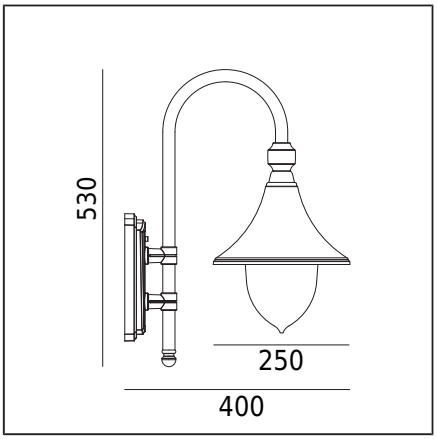

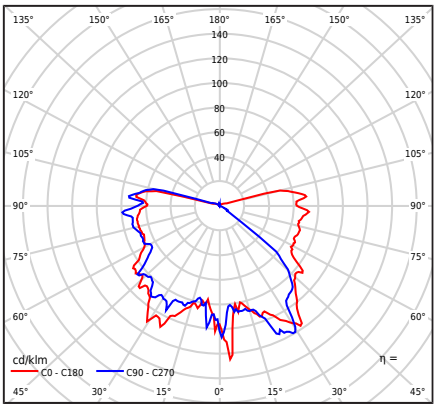

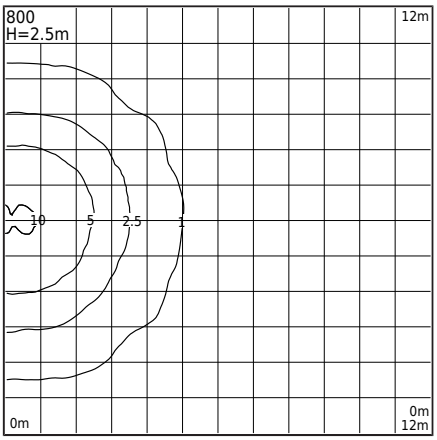

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione a parete di tipo classico. Possibilità di installare sugli angoli di oggetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del luminaire: 4 fori ø5mm, interasse 25x140mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,9kg / 2,62kg
Dimensioni della scatola [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55...60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	18%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G1

Accessori venduto separatamente

152XX0009	Staffa angolare

Parti di ricambio

06370797	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
800WH	BIANCO	9003
800BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.