

# NORLYS FIRENZE 800


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.no

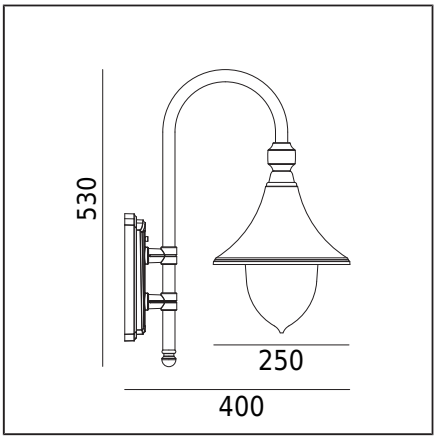

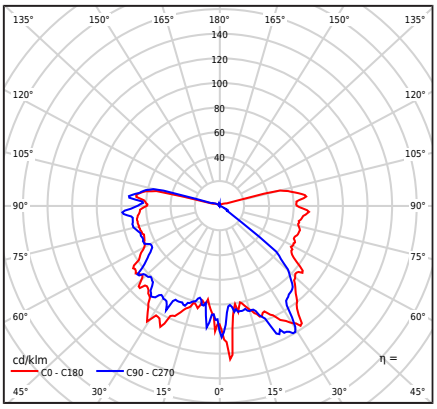


## Tipo de luminária
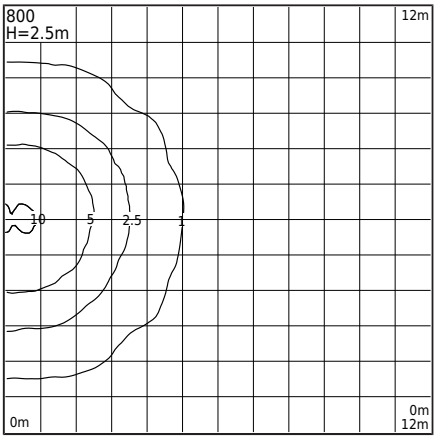
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz descoberta |
| Características da luminária | Luminária clássica de tipo montada na parede. Possibilidade de instalação em cantos de objetos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Fixação do luminária: 4 furos ø5mm, espaçamento 25x140mm. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx. 2x2,5mm².<br>Um fio redondo no isolamento com diâmetro de máx. ø7...10,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada E27 A55...A60<br>Fonte de luz substituível pelo usuário final. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 1,9kg / 2,62kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 41cm x 28cm x 21cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | LED max 9W |
| Potência do luminário | LED max 9W |
| ULOR | 18% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Possibilidade de encomendar luminária com lâmpada LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável). | |
| Classificação BUG | B0-U3-G1 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Suporte de canto |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06370797 | Abajur - kit de serviço |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 800WH | BRANCO | 9003 |
| 800BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.