

NORLYS FIRENZE 805


IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



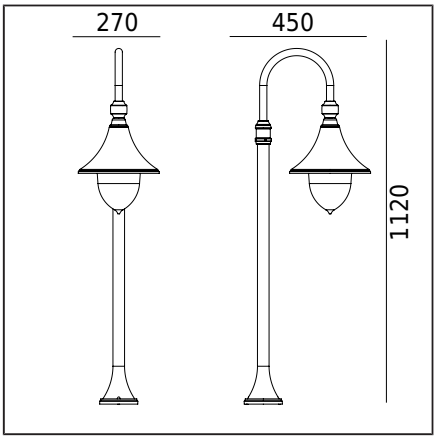

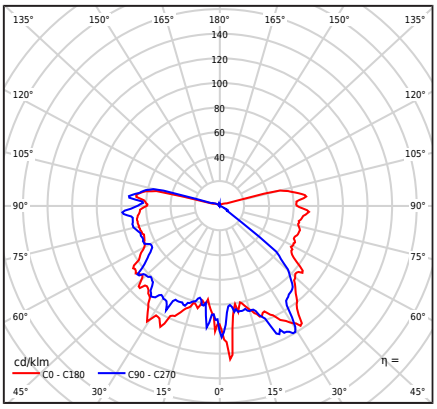

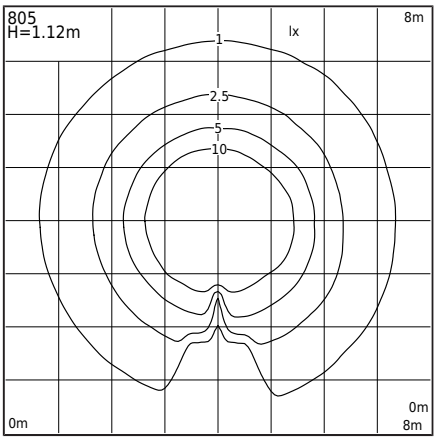

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur. Til belysning af haver, private områder og offentlige rum. Andre tilbehør skal købes separat.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø5mm, afstand 90mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop maks 2x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,65kg / 3,55kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55...60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Mulighed for at bestille en armatur med en Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dæmpbar) LED E27 lampe.	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

307ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

06370797	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
805WH	HVID	9003
805BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.