

NORLYS FIRENZE 805


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



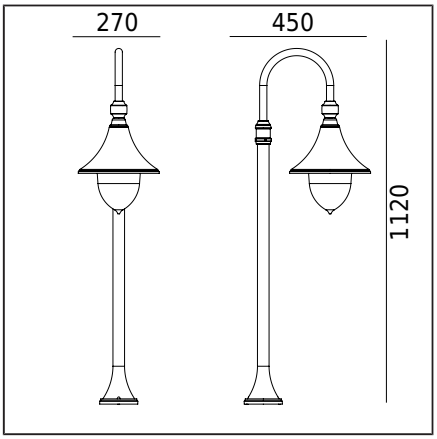

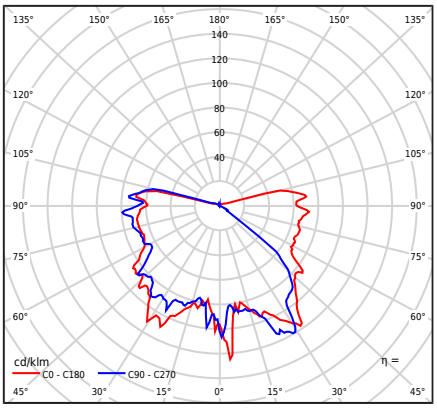

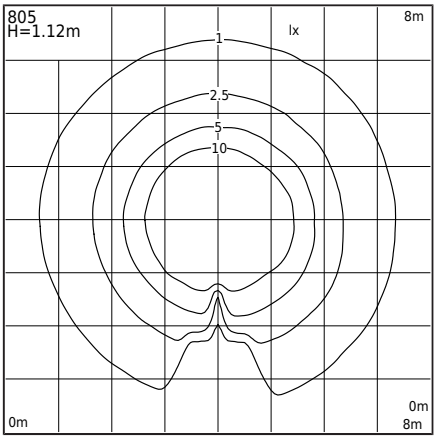

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de design clássico. Para iluminação de jardins, áreas privadas e espaços públicos. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 90mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 2x1,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,65kg / 3,55kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	18%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Possibilidade de encomendar uma luminária com uma lâmpada Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimerizável) LED E27.	
Classificação BUG	B0-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

307ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

06370797	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
805WH	BRANCO	9003
805BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.