

NORLYS FIRENZE 805


IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



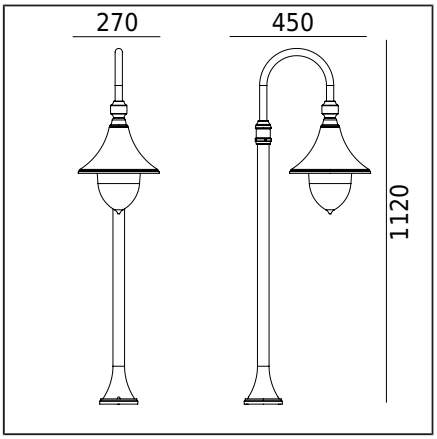

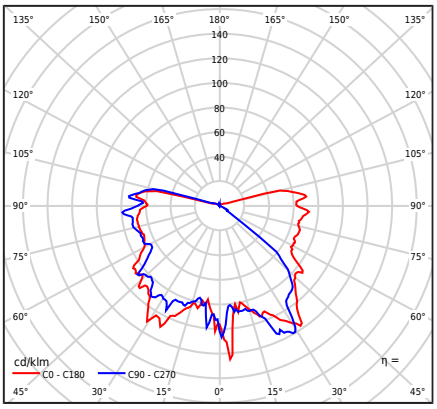

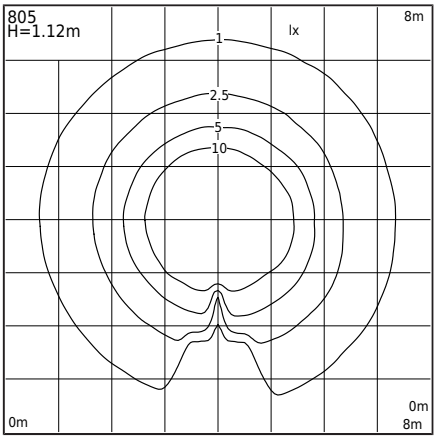

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla. Na osvetlenie záhrad, súkromných plôch a verejných priestorov. Ďalšie príslušenstvo treba zakúpiť samostatne.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevenie svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 90mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 2x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,65kg / 3,55kg
Rozmery krabice [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55...60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednať svietidlo s Philips Master LED žiarovkou 806lm/8.5W/2700K (stmievanie) LED E27 lampou.	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

307ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

06370797	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
805WH	BIELA	9003
805BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.