

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



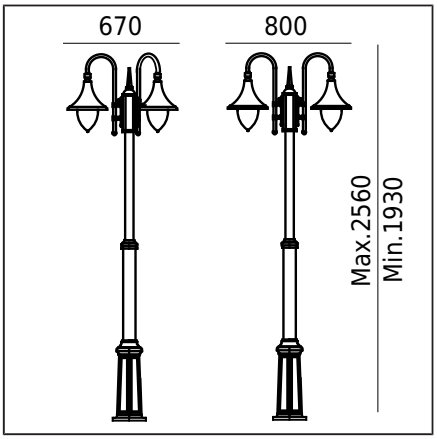

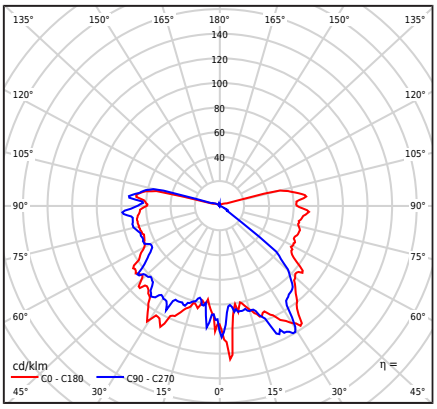

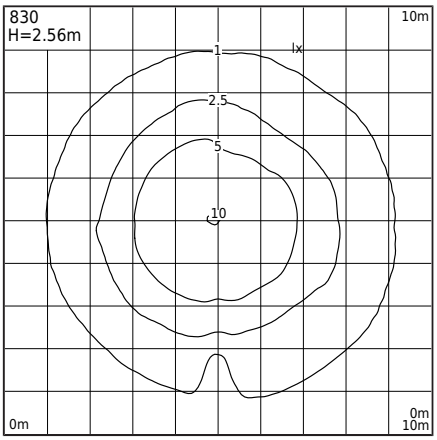

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design armatur, monteret på en teleskopisk lysmast. Justerbar højde 1930..2560mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120° Sættet indeholder: Art. 8012 - armatur, Art. 3040 - reduktion, Art. 3010 - lysmast Andet tilbehør skal købes separat.
Terminal	Forbindelsesklemme: maks. 4x2,5mm², mulighed for sløjfeforbindelse af armatur maks. 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø6...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	12,31kg / 16,38kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 3x 9W
Armatur wattforbrug	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

7668ZX0009	Betonfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker til indstøbning
306ZX0009	Jordanker
108GA0309	Adapter til betonfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedele

06370797	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
830WH	HVID	9003
830BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.