

# NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.pl

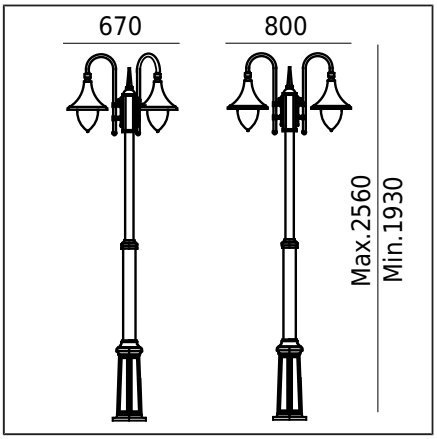

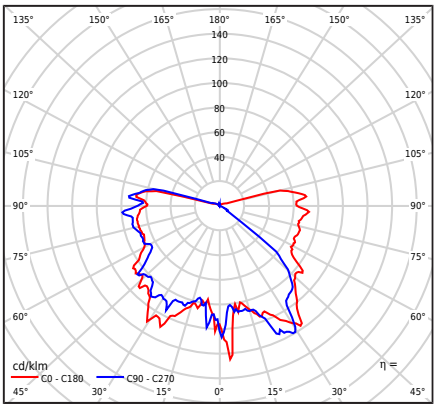


## Typ Oprawy
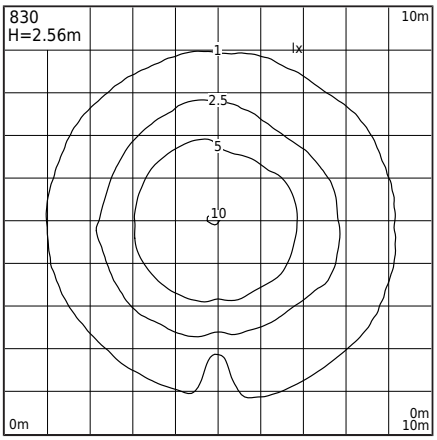
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło odkryte |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1930...2560mm. Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø240mm co 120°.<br>Skład zestawu:<br>art. 8012- oprawa oświetleniowa<br>art. 3040- redukcja<br>art. 3010- słup oświetleniowy.<br>Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 4x2,5mm²,<br>możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø6...12,5mm. |
| Typ źródła światła | Lampa E27 A55...A60<br>Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego. |
| Waga oprawy netto / brutto | 12,31kg / 16,38kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Moc źródła światła | LED max 3x 9W |
| Moc oprawy | LED max 3x 9W |
| ULOR | 18% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna). | |
| Ocena BUG | B0-U3-G1 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Fundament betonowy |
| 30101XX0011 | Słup teleskopowy |
| 3010XX0011 | Słup teleskopowy |
| 305ZX0009 | Kotwa do zabetonowania |
| 306ZX0009 | Kotwa do gruntu |
| 108GA0309 | Adapter do fundamentu betonowego |
| 6010GA0010 | Adapter montażowy |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| 06370797 | Klosz - zestaw serwisowy |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 830WH0309 | BIAŁY | 9003 |
| 830BL0309 | CZARNY | 9005 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność
i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.