NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0009
26.03.2026 v.09.3
www.norlys.no

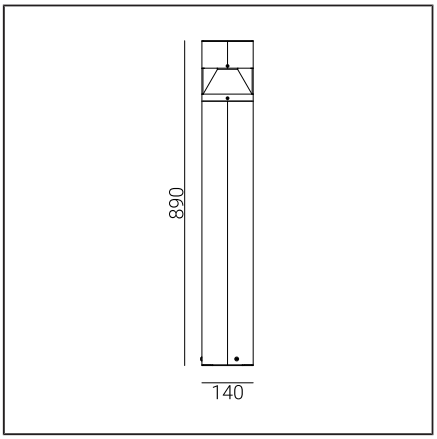

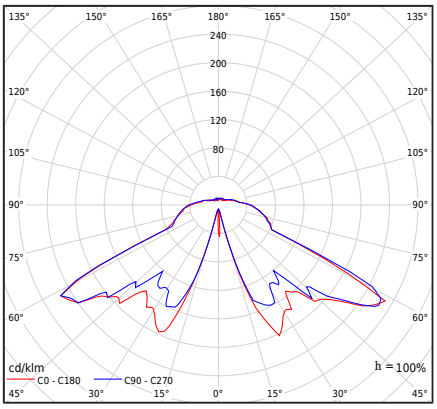

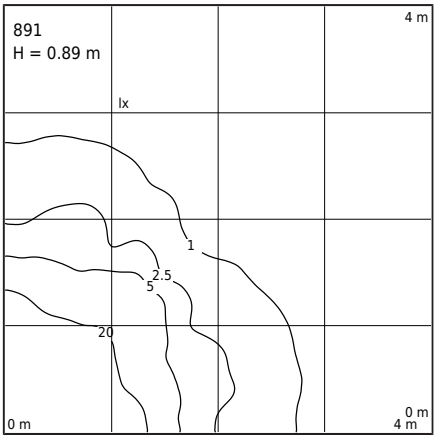

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø85mm for hver 120 °. Betonanker inkluderet til armaturet. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max 3x2,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	11,1W
Lampe lysstrøm	1120lm
Luminaires lysstrøm	365lm
Effektivitet af armaturet	32,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Startstrøm	24A/174µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

06890003	Lampeskærm - servicekit
08890000	Pakning.
46999359	LED-modul
46999735	Strømforsyning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
891BL	SORT	9005
891GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.