NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0009
26.03.2026 v.09.3
www.norlys.no

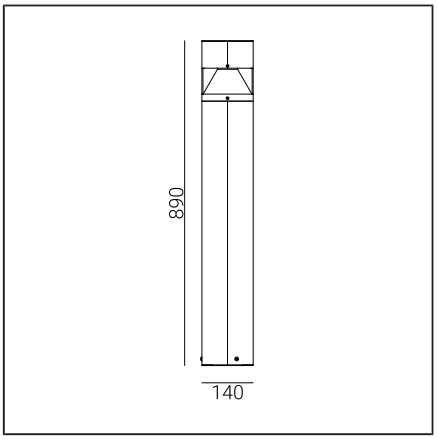

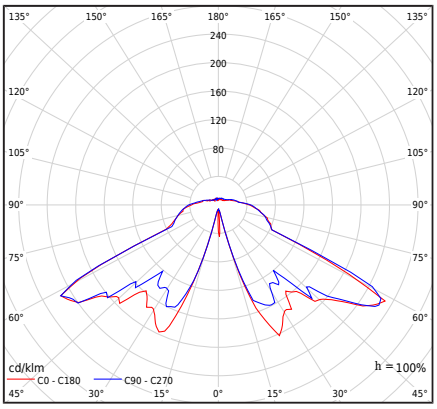

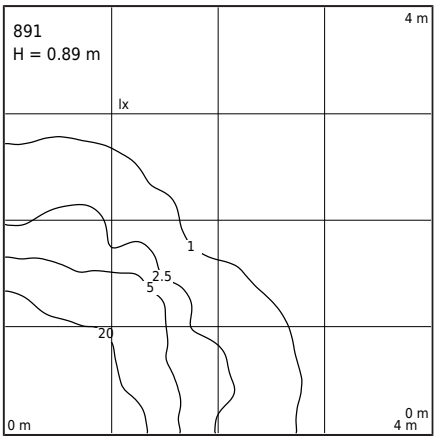

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti eravalduste ja avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm, mille läbimõõt on ø85mm iga 120 °. Valgusti juurde kuulub betoneerimisankur. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt 3x2,5mm². Ümar traat isolatsioonis maksimaalse läbimõõduga ø12,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Valgusallika võimsus	8,8W
Valgusti võimsus	11,1W
Lambi valgusvoog	1120lm
Valgusti valgusvoog	365lm
Valgusti tõhusus	32,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max=+65°C
Sissevoolu vool	24A/174µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06890003	Lambivari - hoolduskomplekt
08890000	Tihend.
46999359	LED-moodul.
46999735	Toiteallikas.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
891GA	KUUMTSINKIMINE	-
891BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.