# NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0010
26.03.2026 v.10.3
www.norlys.no

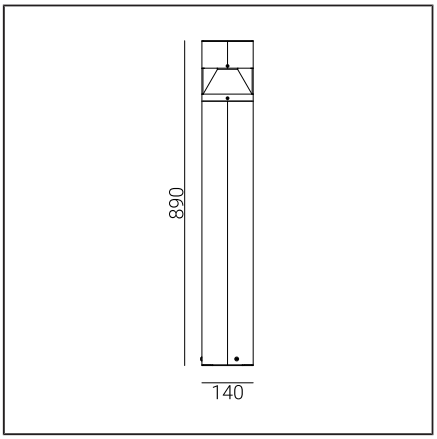


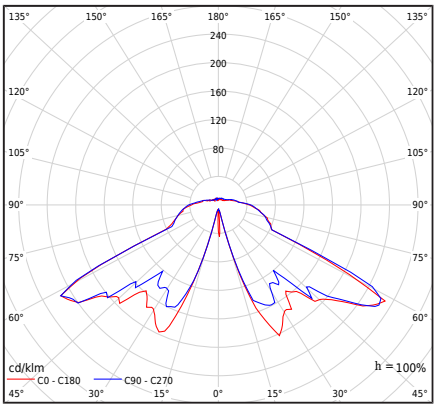


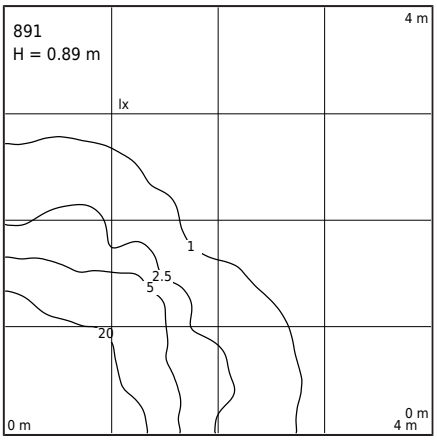


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen. |
| Egenskaber ved armaturet | Pullertlampe til belysning af private områder og offentlige rum. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø85mm for hver 120 °. Betonanker inkluderet til armaturet. Andre tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max 3x2,5mm².<br>En rund ledning i isolationen med en diameter på maks ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning |
| Armaturens vægt netto / brutto | 8,6kg / 9,1kg |
| Boksdimensioner [cm] | 15cm x 15cm x 91cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Driver | Ja |
| Lyskilde wattstyrke | 8,8W |
| Armatur wattforbrug | 11,1W |
| Lampe lysstrøm | 1120lm |
| Luminaires lysstrøm | 365lm |
| Effektivitet af armaturet | 32,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor armatur | PF > 0,85 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | Ta max=+65°C |
| Startstrøm | 24A/174µs |
| BUG-vurdering | B0-U1-G0 |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 208ZX0009 | Anker til indstøbning |
| 207GA0010 | Adapter til betonfundament |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06890003 | Lampeskærm - servicekit |
| 08890000 | Pakning. |
| 46999359 | LED-modul |
| 46999735 | Strømforsyning. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 891BL | SORT | 9005 |
| 891GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.