NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX1012
26.03.2026 v.12.2
www.norlys.no

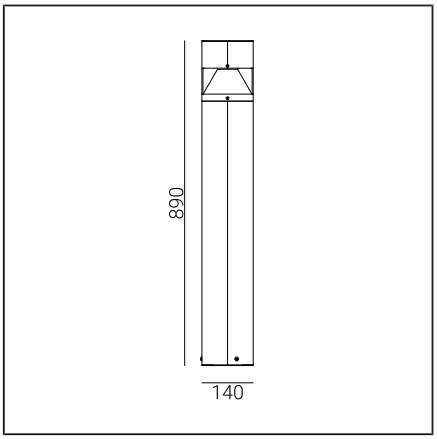

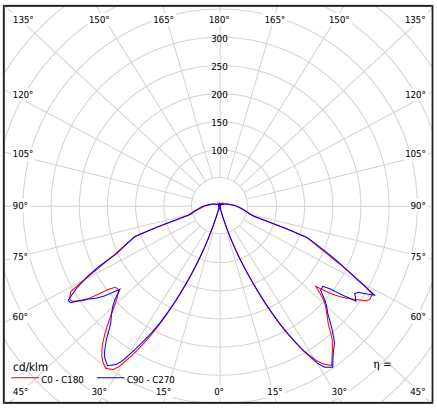

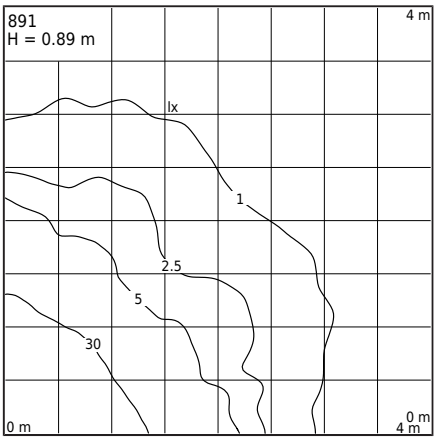

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur til belysning af private områder, haver og andre arkitektoniske anvendelser

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm i diameter ø85mm for hver 120° Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maks 3x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	9,9W
Armatur wattforbrug	12,7W
Lampe lysstrøm	1496lm
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS891zx1012	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
891BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet