

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



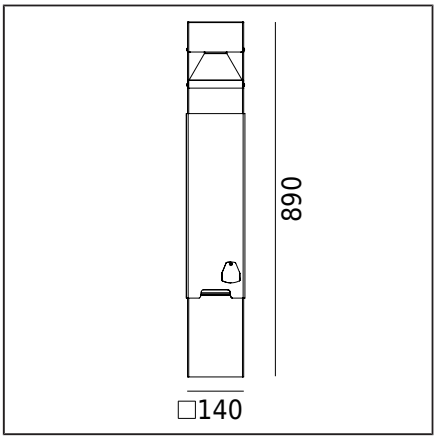

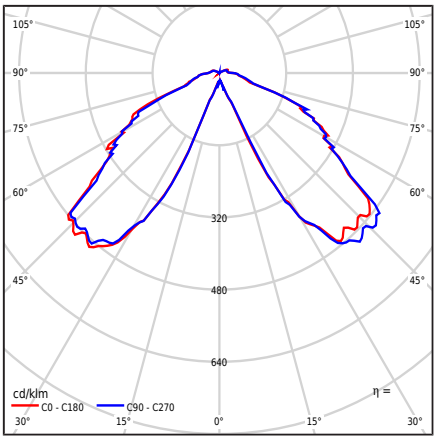

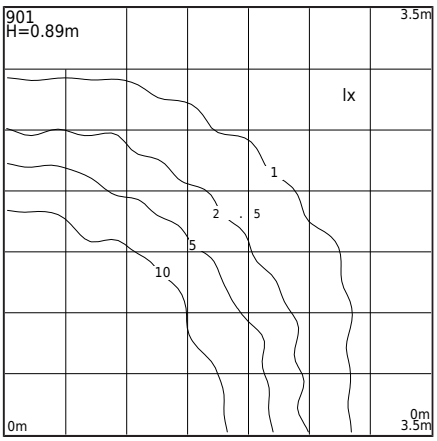

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupková svítidla a distributor elektrické energie 220...240V. Pro osvětlení soukromých ploch a jiných zón, jako jsou zahrady, kempy apod. Svítidlo je vybaveno: 1. vyměnitelným světelným zdrojem typ LED modul, 2. dvěmi zásuvkami typu E (UNI), dvěma jističemi typu MCB B 16A, proudovým chráničem typu RCCB 30mA, 3. osvětlovací instalační systém vybavený jističem typu MCB B 6A.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø85mm každých 120° Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla s okruhy max 5x4mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø20mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,94kg / 12,44kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	8,9W
Světelný tok lampy	1370lm
Světelný tok svítidla	543lm
Účinnost svítidla	61lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

K dispozici je také volitelná svítidla:
- Verze: stmívatelné, DALI
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranným zařízením proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B0-U2-G0
Komentář	Deklarovaný stupeň ochrany IP produktu Arvika Norlys platí výhradně při úplně uzavřených dvířkách, které pokrývají elektrické zásuvky. Během deště se nesmí používat zásuvky, připojovat k nim zařízení ani nechávat dvířka otevřená. Dvířka by měla být vždy pečlivě uzavřena po ukončení používání. Před instalací by měly být zkontrolovány místní předpisy a požadavky týkající se montáže a používání svítidel vybavených elektrickými zásuvkami. Možnost bezpečné instalace a provozu produktu by měla být konzultována s osobou s odpovídajícími elektrickými kvalifikacemi.

Příslušenství prodává se samostatně

208ZX0009	Kotvení do betonu
207GA0010	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ARVIKA 901



Náhradní díly

4699103102	LED modul.
4699200005	Napájecí zdroj.
ZS901zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
901BL	ČERNÁ	9005
901GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.