

NORLYS ARVIKA 901


IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



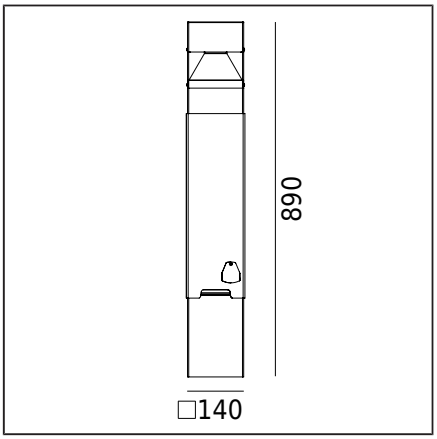

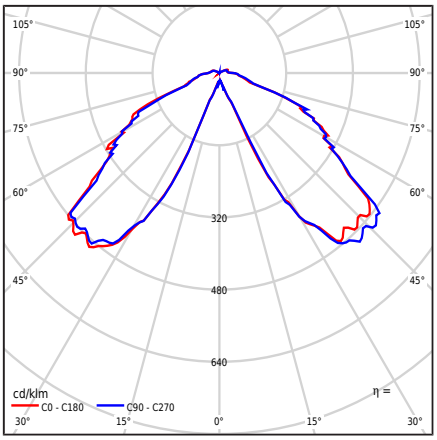

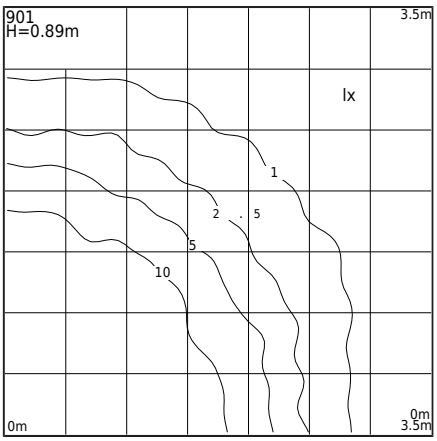

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Tänavavalgusti ja elektrienergia jaotur 220...240V. Eravalduste ja teiste alade, näiteks aedade, laagriplatside jms valgustamiseks. Valgusti on varustatud: 1. vahetatava LED-mooduli valgusallikaga, 2. kahe E-tüüpi (UNI) pistikupesaga, kahe MCB B 16A automaatkaitsega, RCCB 30mA jääkvoolukaitsega, 3. valgustusinstallatsioon MCB B 6A automaatkaitsega.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm ø85mm läbimõõdul iga 120° Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmuste maks. 5x4mm² Ümar isoleeritud kaabel, mille maksimaalne läbimõõt on ø20mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11,94kg / 12,44kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	8,9W
Lambi valgusvoog	1370lm
Valgusti valgusvoog	543lm
Valgusti tõhusus	61lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Versioon: faas-hämardatav, DALI
- LED-i värvuse jaoks 2700K [1/1]
- Erineva helevoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL-i värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlysi Müügiosakonnaga kontakteerumist

BUG hindamine	B0-U2-G0
Kommentaar	Arvika Norlys toote deklareeritud IP-kaitseaste kehtib ainult siis, kui elektripistikuid katvad uksed on täielikult suletud. Vihmasajus ei tohi kasutada pistikupesi, ühendada neid seadmeid ega jätta uksi lahti. Uksed tuleks alati pärast kasutamist hoolikalt sulgeda. Enne paigaldamist tuleks kontrollida kohalikke eeskirju ja nõudeid pistikutega varustatud valgustite paigaldamise ja kasutamise kohta. Toote ohutu paigaldamise ja kasutamise võimalust tuleks konsulteerida isikuga, kellel on sobiv elektripädevus.

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

ARVIKA 901



Varuosad

4699103102	LED-moodul.
4699200005	Toiteallikas.
ZS901zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
901GA	KUUMTSINKIMINE	-
901BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.