

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



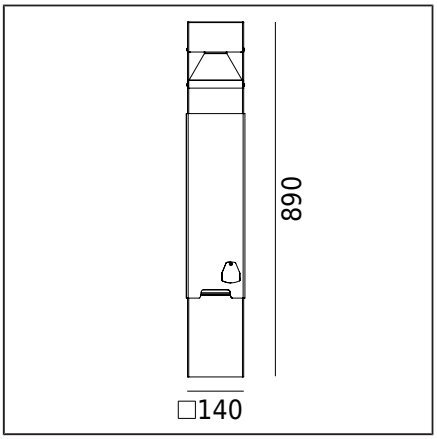

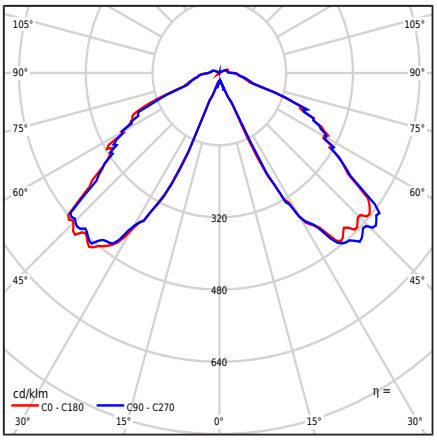

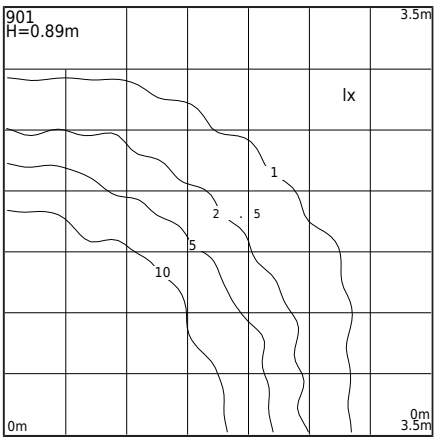

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Oszloptartó lámpatest - E energiaszétosztó [Uni].
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Oszloptartó és elektromos energiaelosztó 220...240V. Olyan magánterületek és zónák megvilágítására, mint kertek, kempingterületek stb. A tartó felszerelt: 1. cserélhető LED modul fényforrással, 2. két E típusú (UNI) aljzattal, két MCB B 16A áramvédő kapcsolóval, RCCB 30mA áram-védőkapcsolóval, 3. világítás-telepítés MCB B 6A áramvédő kapcsolóval felszerelve.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø9 mm-es furat ø85 mm-es átmérőnként 120°-onként További kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A lámpatest csatlakoztatási lehetősége max. 5x4mm² hurkokkal Kerek szigetelt kábel, maximális átmérő ø20mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	11,94kg / 12,44kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	8,9W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	543lm
A lámpatest hatékonysága	61lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Változat: fázis állítható, DALI
- LED színéhez 2700K [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változat
- Eltérő lámpatestszínhez (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B0-U2-G0
Megjegyzés	Az Arvika Norlys termék deklarált IP védettségi foka csak akkor érvényes, ha a villamos aljzatokat takaró ajtók teljesen zárva vannak. Esőzés során nem szabad használni az aljzatokat, eszközöket csatlakoztatni hozzájuk, vagy nyitva hagyni a fedeleket. A fedeleket minden használat után pontosan zárni kell. A telepítés előtt ellenőrizni kell a helyi előírásokat és követelményeket a villamos aljzatokkal felszerelt világítótestek telepítése és használata kapcsán. A termék biztonságos telepítésének és üzemeltetésének lehetőségét egy elektromos szakképesítéssel rendelkező személlyel kell konzultálni.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az üzembe helyezés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. Az üzembe helyezést és a karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

4699103102	LED modul
4699200005	Tápegység
ZS901zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
901BL	FEKETE	9005
901GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az üzembe helyezés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. Az üzembe helyezést és a karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.