

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



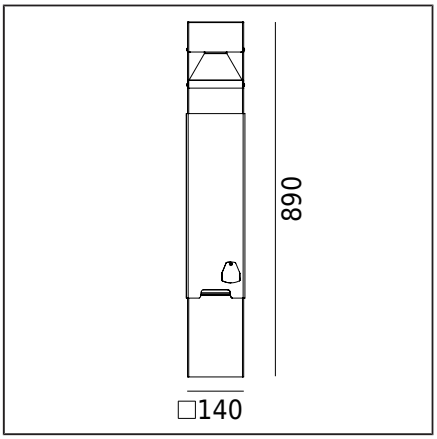

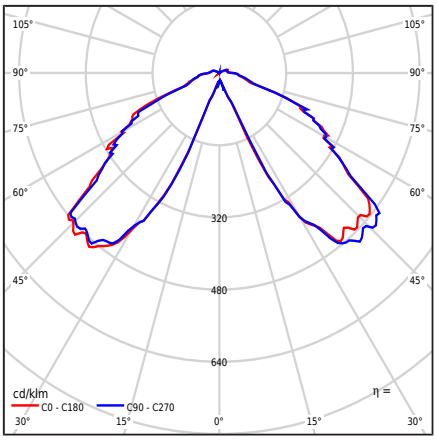

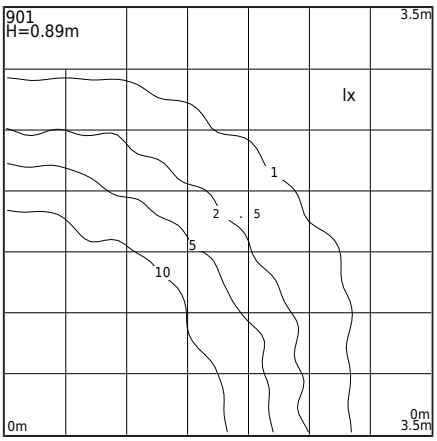

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpové svietidlo a distribútor elektrickej energie 220...240V. Na osvetlenie súkromných oblastí a iných zón, ako sú záhrady, kempingové miesta atď. Svietidlo je vybavené: 1. vymeniteľným zdrojom svetla typu LED modul, 2. dvoma zásuvkami typu E (UNI), dvoma ističmi typu MCB B 16A, prúdovým chráničom typu RCCB 30mA, 3. inštalácia osvetlenia vybavená ističom typu MCB B 6A.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø85mm každých 120° Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla pomocou prepojovacích káblov max. 5x4mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø20mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	8,9W
Svetelný tok lampy	1370lm
Svetelný tok svietidla	543lm
Účinnosť svietidla	61lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

K dispozícii je aj voliteľné svietidlo:
- Verzia: fázovo stmievanie, DALI
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte so Sales Department spoločnosti Norlys

Hodnotenie BUG	B0-U2-G0
Komentár	Deklarovaný stupeň ochrany IP produktu Arvika Norlys platí pouze při zcela uzavřených dveřích kryjících elektrické zásuvky. Během dešťových srážek není dovoleno používat zásuvky, připojovat k nim zařízení nebo nechat dveře otevřené. Dveře by měly být po použití vždy řádně zavřeny. Před instalací je třeba zkontrolovat místní předpisy a požadavky týkající se instalace a používání svítidel vybavených elektrickými zásuvkami. Možnost bezpečné instalace a provozu produktu by měla být konzultována s osobou, která má příslušné elektrické kvalifikace.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

4699103102	LED modul.
4699200005	Napájanie.
ZS901zx0010	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
901BL	ČIERNA	9005
901GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.