

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



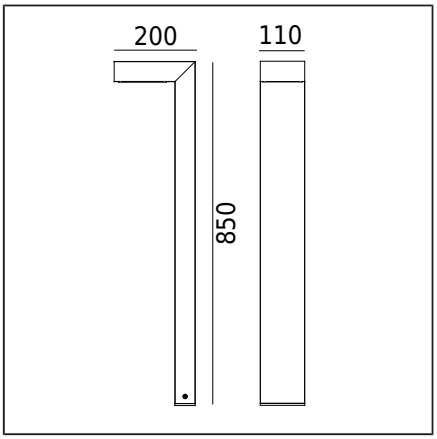

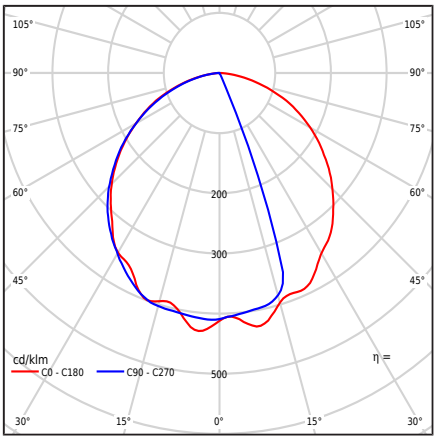

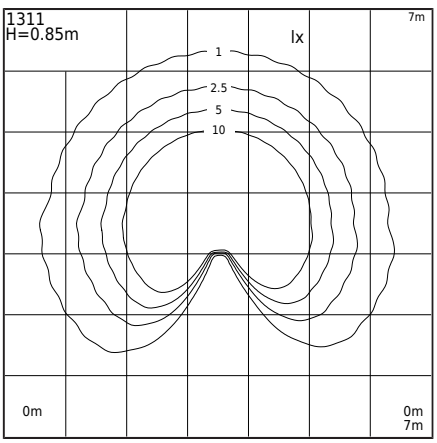

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Privaatalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Valgusti vajab välist toiteallikat. LED-moodul, mis on sobiv hämardamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², valgusti ahelasse ühendamise võimalus max 2x4mm². Ümmarguse kaabli läbimõõt: ø5...12mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk] Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valguse juhtimine	Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	7,2W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1064lm
Valgusti valgusvoog	533lm
Valgusti valgustugevus	231cd
Valgusti tõhusus	62,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+50°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

99ZX0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZN06131100	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN1311zx0A14	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldamise ja hooldustööd peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele määrustele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER DC24V DC1311



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DC1311AL	ALUMIINIUM	9006
DC1311CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DC1311GR	GRAFIIT	7016
DC1311GB	HALL BEIGE	7006
DC1311BL	MUST	9005
DC1311CG	TSEMENDIHALL	7033
DC1311CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldamise ja hooldustööd peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele määrustele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.