

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



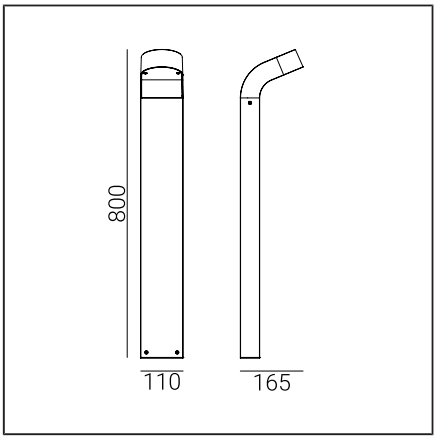

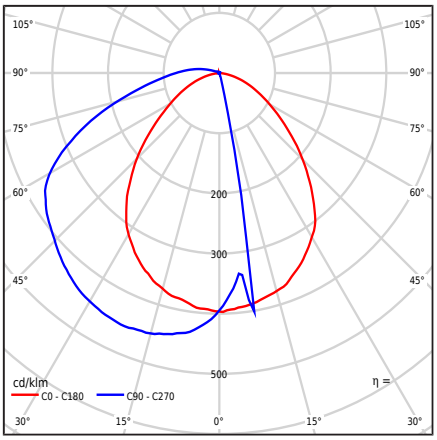

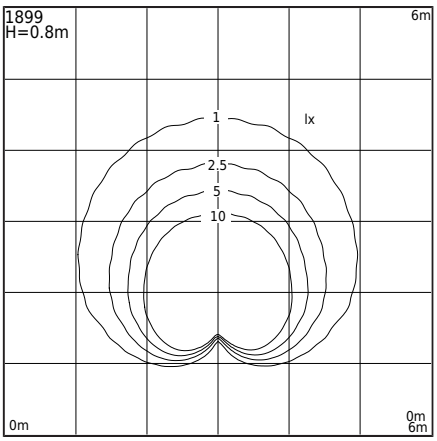

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Eraisikute alade valgustamiseks ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks. Valgusti vajab välist toiteallikat. Dimmimiseks kohandatud LED-moodul.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø7mm vahe 18x50mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 4x4mm², võimalus ühendada valgusti silmuses max 2x4mm². Kaabel ümmarguses tules, maksimaalne läbimõõt ø5...12mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk] Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valguse juhtimine	Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgusti kaal neto / bruto	2kg / 2,39kg
Kasti mõõtmed [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	7,2W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1024lm
Valgusti valgusvoog	435lm
Valgusti valgustugevus	198cd
Valgusti tõhusus	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+50°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

99ZX0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZN06190001	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN1899zx0A09	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist peate tutvuma valgustisega kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

MOLDE DC24V DC1899

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DC1899AL	ALUMIINIUM	9006
DC1899CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DC1899GR	GRAFIIT	7016
DC1899GB	HALL BEIGE	7006
DC1899BL	MUST	9005
DC1899CG	TSEMENDIHALL	7033
DC1899CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist peate tutvuma valgustisega kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.