

NORLYS MOLDE DC24V DC1901


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.de



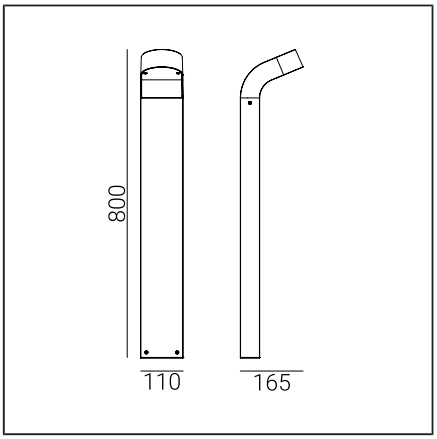

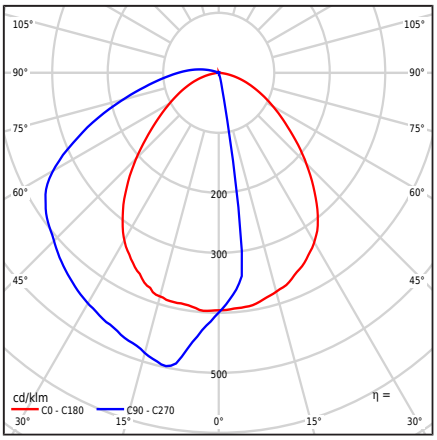

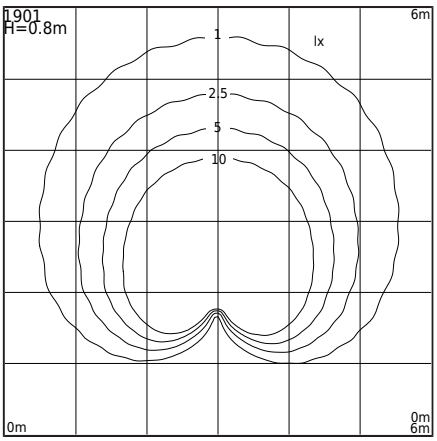

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Für die Beleuchtung von privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Die Leuchte benötigt eine externe Stromversorgung. LED-Modul geeignet für Dimmen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø7mm Abstand 18x50mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 2x4mm². Kabel mit rundem Mantel mit einem Durchmesser von max ø5...12mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle [spannungsstabilisierte Stromversorgung] Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchführung der Beleuchtungsinstallation sollte nur von einer Person mit den erforderlichen Qualifikationen und gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Leuchtengewicht netto / brutto	2kg / 2,39kg
Boxabmessungen [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,2W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	1064lm
Lichtstrom der Leuchte	505lm
Lichtstärke der Leuchte	252cd
Effizienz der Leuchte	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-30...+50°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3081XX0009	Montageadapter
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
1906ZX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

99ZX0009	Wartungsset für Leuchten
ZN06190001	Lampschirm - Servicekit
ZN1898XX0A09	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor mit der Montage begonnen wird, lesen Sie die dem Leuchte beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

MOLDE DC24V DC1901

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DC1901AL	ALUMINIUM	9006
DC1901CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DC1901GR	GRAPHIT	7016
DC1901GB	GRAU BEIGE	7006
DC1901CB	KUPFERBRAUN	8004
DC1901SV	SCHWARZ	9005
DC1901CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor mit der Montage begonnen wird, lesen Sie die dem Leuchte beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.