


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

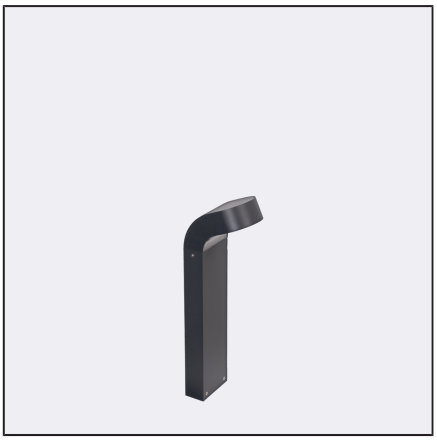

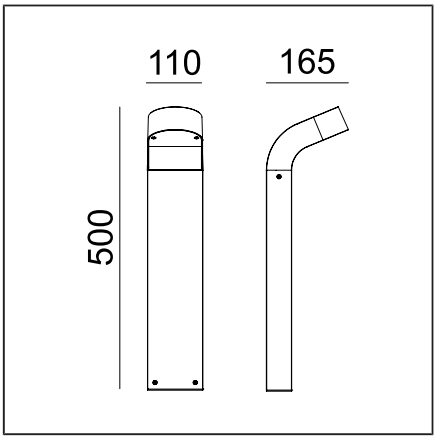

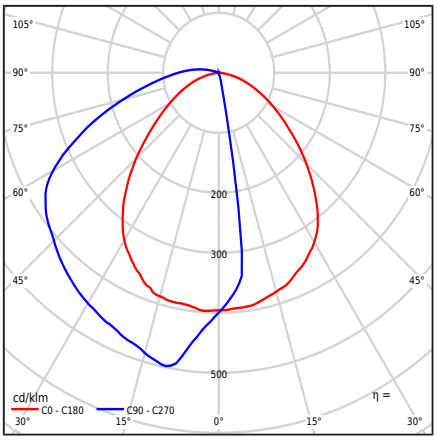

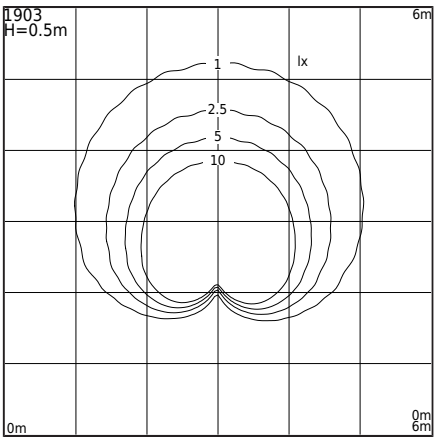

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Armaturen kræver en ekstern strømforsyning. LED-modulet er dæmpbart.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø7mm, afstand 18x50mm. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en løkke maks 2x1,5mm². Kabel i rund isolering med en diameter på maks ø6...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Boksdimensioner [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	7,2W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1064lm
Luminaires lysstrøm	505lm
Lysintensitet for armaturet	252cd
Effektivitet af armaturet	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

99ZX0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN06190001	Lampeskærm - servicekit
ZN1903XX0A09	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, bør man sætte sig ind i den medfølgende instruktion til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige godkendelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

MOLDE DC24V DC1903

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC1903AL	ALUMINIUM	9006
DC1903CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC1903GB	GRÅ BEIGE	7006
DC1903CG	GRÅ CEMENT	7033
DC1903GR	GRAFIT	7016
DC1903CB	KOBBERBRONZE	8004
DC1903BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, bør man sætte sig ind i den medfølgende instruktion til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige godkendelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.