



NORLYS VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

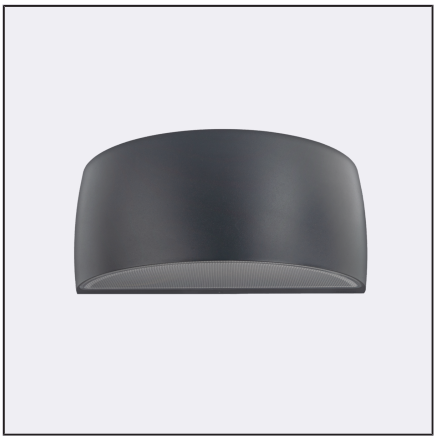

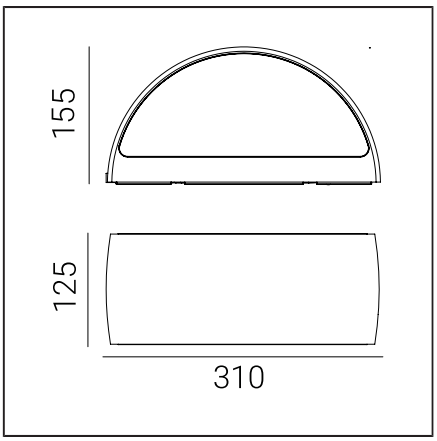

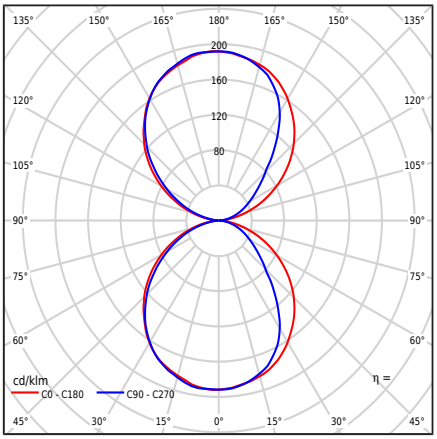

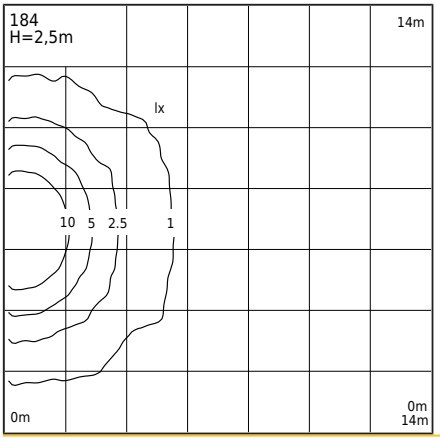

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, compresa l'illuminazione di: superfici delle pareti e altri concetti architettonici. 1. Gamma di potenza regolabile dell'apparecchio: - 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W - impostazioni di fabbrica 10,2W/667lm - regolazione della potenza tramite un interruttore sull'alimentatore 2. Gamma di colore LED regolabile: - 2700K / 3000K / 4000K - impostazioni di fabbrica 3000K - regolazione del colore tramite un interruttore sull'alimentatore 3. Test fotometrico del flusso luminoso fornito per valori: - 3000K - 15W Altri valori sono forniti nel manuale del cliente

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori di regolazione 5x10mm, interasse 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, interasse 68mm. Conforme alle istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², opzione di collegamento della lampada in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,25kg / 2,65kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dip Switch CCT-Potenza 2,7K-3K-4K (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Potenza del lume.	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Potenza di standby (Psb)	0W
Flusso luminoso della lampada	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Flusso luminoso del luminare	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Temperatura di colore	2700-3000-4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
Fattore THD	< 15%
Sovratensione	2kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è anche disponibile:
- per installazioni di emergenza con tensione continua circa 180 ÷ 270 V
- modalità di funzionamento/regolazione: regolazione a fase; DALI2; 1...10V
- in una versione con sensore di movimento
- per colore LED 2700K [1/0]
- per diverso valore di flusso luminoso
- per diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette colori RAL)

Condizioni di vendita e altre informazioni, previa accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	5,8A / 40µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Parti di ricambio

99zzx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZN0917100601	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Indici

Indice	Colore	RAL
DS184CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DS184AL	ALLUMINIO	9006
DS184WH	BIANCO	9003
DS184GR	GRAFITE	7016
DS184GM	GRANO MINERALE	-
DS184GB	GRIGIO BEIGE	7006
DS184CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DS184BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.