

VASA DIPSWITCH CCT DS186


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

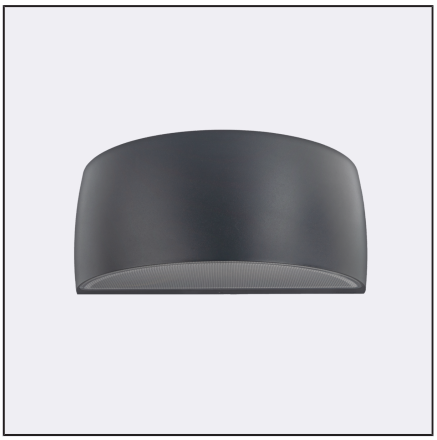

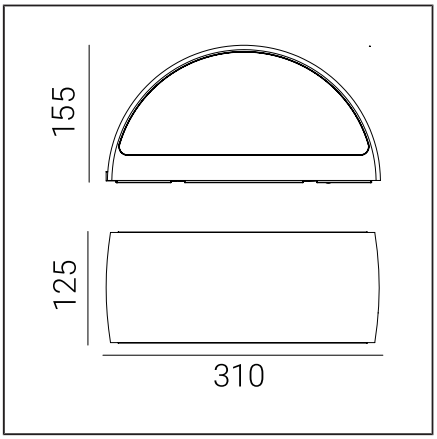

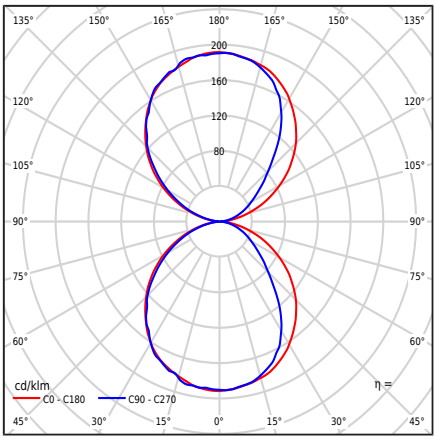

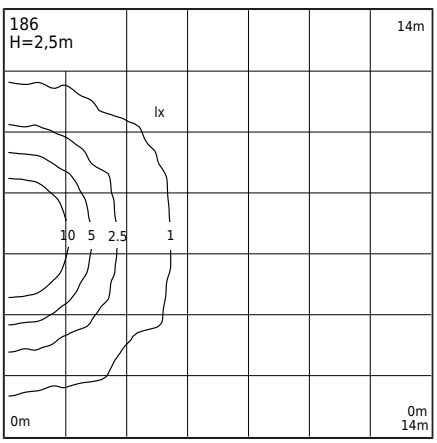

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med bred anvendelsesområde, herunder belysning: vægflader og andre arkitektoniske koncepter. 1. Mulighed for at justere LED-farvetemperatur inden for området: - 2700K / 3000K / 4000K - Fabriksindstilling 3000K - Farvejustering via afbryder på driver 2. Fotometrisk undersøgelse af lysstrømmen angivet for værdien - 3000K Andre værdier angivet i kundens manual 3. Mulige DALI2 / IEC62386 dele: 101; 102; 207 Mere information - Salgsafdelingen Norlys.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justeringshuller 5x10mm, afstand 45mm; direkte med 2 huller ø5mm, afstand 68mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i løkke maks 5x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	2,28kg / 2,68kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	12,7W
Armatur wattforbrug	14,6W
Lampe lysstrøm	3000K: 1924lm
Luminaires lysstrøm	3000K: 974lm
Lysintensitet for armaturet	3000K: 190cd
ULOR	50%
Farvetemperatur	2700-3000-4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF: 0,93
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Startstrøm	6.7A/2.4us
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du sætte dig ind i instruktionerne vedlagt til armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af personer med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere oplysninger på kundens forespørgsel. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Reservedele

99zzx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN0901860000	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DS186AL	ALUMINIUM	9006
DS186CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DS186GB	GRÅ BEIGE	7006
DS186CG	GRÅ CEMENT	7033
DS186GR	GRAFIT	7016
DS186WH	HVID	9003
DS186CB	KOBBERBRONZE	8004
DS186GM	KORN MINERAL	-
DS186BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du sætte dig ind i instruktionerne vedlagt til armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af personer med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere oplysninger på kundens forespørgsel. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.