


NORLYS VASA DIPSWITCH CCT DS186


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.de

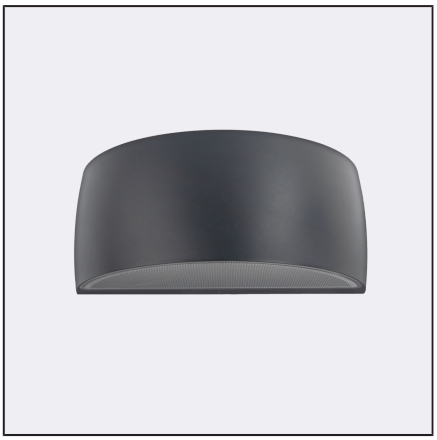

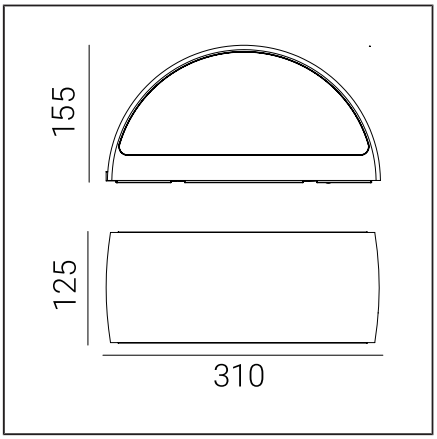

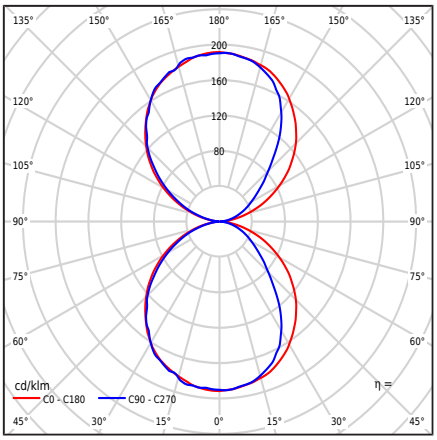

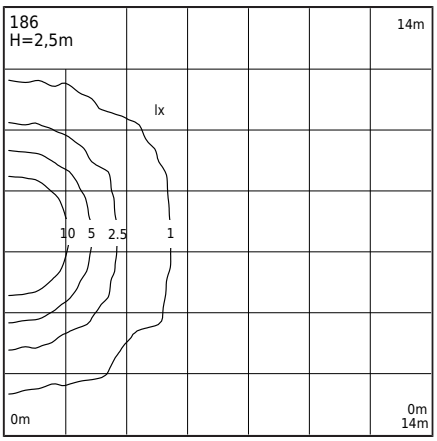

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, unter anderem für die Beleuchtung: Wandflächen und andere architektonische Konzepte. 1. Möglichkeit zur Einstellung der LED-Farbtemperatur im Bereich: - 2700K / 3000K / 4000K - Werkseinstellung 3000K - Farbjustierung über Schalter am Treiber 2. Fotometrische Untersuchung des Lichtstroms angegeben für den Wert - 3000K Weitere Werte sind im Kundenhandbuch angegeben 3. Mögliche DALI2 / IEC62386-Teile: 101; 102; 207 Weitere Informationen - Vertriebsabteilung Norlys.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 Einstelllöchern 5x10mm, Abstand 45mm; direkt mit 2 Löchern ø5mm, Abstand 68mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm². Kabel in runder Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,28kg / 2,68kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	12,7W
Leuchtenleistung	14,6W
Lampenlichtstrom	3000K: 1924lm
Lichtstrom der Leuchte	3000K: 974lm
Lichtstärke der Leuchte	3000K: 190cd
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700-3000-4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF: 0,93
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	6.7A/2.4us
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sind die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen zu lesen. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von Personen mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtkörpers nicht.

Ersatzteile

99zzx0009	Wartungsset für Leuchten
ZN0901860000	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DS186AL	ALUMINIUM	9006
DS186CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DS186GR	GRAPHIT	7016
DS186GB	GRAU BEIGE	7006
DS186GM	KÖRNUNG MINERAL	-
DS186CB	KUPFERBRAUN	8004
DS186SV	SCHWARZ	9005
DS186VI	WEIß	9003
DS186CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sind die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen zu lesen. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von Personen mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtkörpers nicht.