


NORLYS ASKER MD1529


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.pl

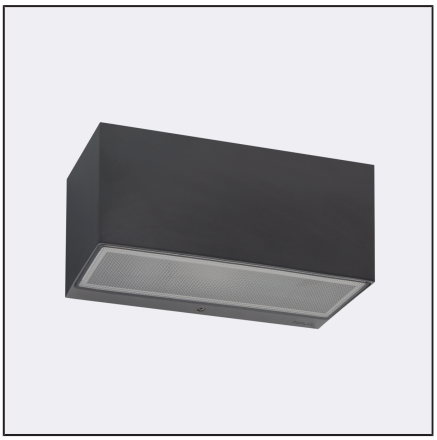

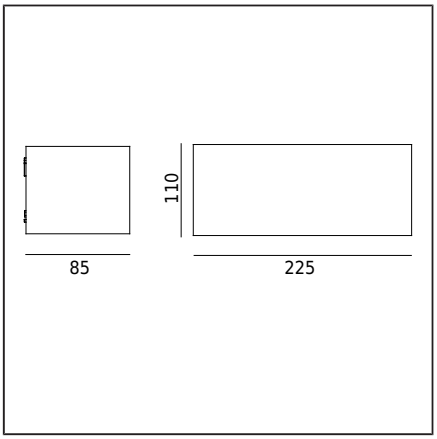

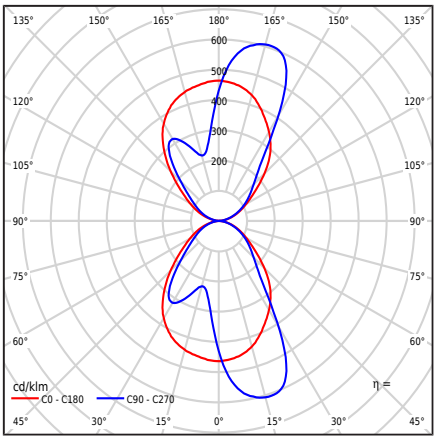

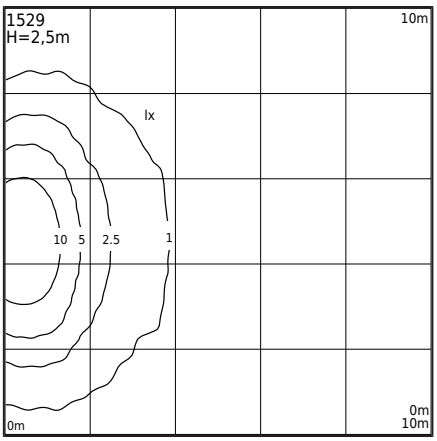

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania, między innymi do oświetlenia powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych. 1. Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu. 2. Ustawienia fabryczne czujnika: - Obszar wykrywania: 100% - Czas utrzymywania: 5s - czujnik [lx]: wyłączony 3. po zamontowaniu należy ustawić parametry czujnika wg. własnych założeń

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,5mm rozstaw 180x60mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC, mikrofalowy czujnik ruchu Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu
Waga oprawy netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Wymiary pudełka [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Wymiary oprawy [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dane techniczne

Moduł LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Mikrofalowy czujnik ruchu MC119S (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	8,8W
Moc oprawy	9,4W
Moc w trybie czuwania (Psb)	0,1W
Strumień źródła światła	773lm
Strumień świetlny oprawy	241lm
Światłość oprawy	75cd
Efektywność oprawy	25,6lm/W
ULOR	50%
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F / EPREL	
Prąd rozruchowy	35mA / 60ms
Ocena BUG	B0-U3-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Części zamienne

99zx0009	Zestaw konserwacyjny do opraw oświetleniowych
ZS1529zx0009	Zestaw naprawczy.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

ASKER MD1529



Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1529AL0009	ALUMINIUM	9006
1529WH0009	BIAŁY	9003
1529CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
1529BL0009	CZARNY	9005
1529GR0009	GRAFITOWY	7016
1529CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
1529GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
1529CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.